



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/01 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,01	V	0,00	NV
2026/06/01 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,95	NV	0,00	NV
2026/06/01 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,05	V	0,00	NV
2026/06/01 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,06	V	0,00	NV
2026/06/01 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,10	V	0,00	NV
2026/06/01 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,19	V	0,00	NV
2026/06/01 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,34	V	0,00	NV
2026/06/01 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,53	V	0,00	NV
2026/06/01 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,64	NV	0,00	NV
2026/06/01 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/01 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max						27.0-27.5	
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	27.2	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/02 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/02 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/03 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/03 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	25,25	NV	0,00	NV
2026/06/03 14	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	25,38	V	0,00	NV
2026/06/03 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	25,59	V	0,00	NV
2026/06/03 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,05	V	0,00	NV
2026/06/03 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,73	V	0,00	NV
2026/06/03 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,33	V	0,00	NV
2026/06/03 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,83	V	0,00	NV
2026/06/03 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,55	V	0,00	NV
2026/06/03 21	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,41	V	0,00	NV
2026/06/03 22	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,33	V	0,00	NV
2026/06/03 23	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,27	V	0,00	NV
2026/06/03 24	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,27	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/04 01	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,34	V	0,00	NV
2026/06/04 02	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,43	V	0,00	NV
2026/06/04 03	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,41	V	0,00	NV
2026/06/04 04	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,42	V	0,00	NV
2026/06/04 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,39	V	0,00	NV
2026/06/04 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,26	V	0,00	NV
2026/06/04 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,96	V	0,00	NV
2026/06/04 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	28,64	V	0,00	NV
2026/06/04 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,74	V	0,00	NV
2026/06/04 10	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	27,73	V	0,00	NV
2026/06/04 11	AV	180,68	NV	0,00	NV	132,17	NV	6,02	NV	1,08	NV	30,35	V	4896	NV
2026/06/04 12	AV	526,55	V	0,00	NV	110,57	V	9,92	V	16,62	V	35,04	V	4711	V
2026/06/04 13	AV	836,40	V	0,00	NV	158,34	V	8,39	V	35,57	V	40,16	V	13741	V
2026/06/04 14	AV	334,10	V	0,00	NV	292,90	V	0,00	V	57,83	V	42,33	V	24588	V
2026/06/04 15	AV	569,79	V	0,00	NV	353,66	V	0,17	V	35,47	V	42,10	V	23337	V
2026/06/04 16	AV	767,93	V	0,00	NV	417,01	V	0,16	V	28,35	V	49,24	V	22115	V
2026/06/04 17	AV	550,19	V	0,00	NV	426,35	V	0,32	V	22,73	V	58,47	V	20980	V
2026/06/04 18	AV	479,76	V	0,00	NV	408,82	V	0,19	V	23,47	V	66,48	V	20235	V
2026/06/04 19	AV	364,16	V	0,00	NV	397,84	V	0,09	V	22,55	V	72,97	V	19457	V
2026/06/04 20	AV	385,09	V	0,00	NV	369,35	V	0,21	V	18,96	V	75,37	V	19060	V
2026/06/04 21	AV	278,51	V	0,00	NV	379,97	V	0,26	V	1,42	V	74,48	V	18302	V
2026/06/04 22	AV	148,87	V	0,00	NV	398,49	V	0,27	V	2,57	V	84,68	V	20025	V
2026/06/04 23	AV	0,00	V	0,00	NV	328,14	V	0,53	V	3,38	V	96,37	V	31292	V
2026/06/04 24	AV	0,00	V	0,00	NV	309,75	V	0,61	V	0,52	V	92,23	V	25910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/05 01	AV	0,00	V	0,00	NV	322,23	V	0,94	V	0,49	V	86,79	V	25937	V
2026/06/05 02	AV	0,00	V	0,00	NV	316,93	V	0,90	V	0,50	V	84,39	V	26033	V
2026/06/05 03	AV	0,00	V	0,00	NV	322,32	V	1,89	V	0,57	V	83,37	V	27834	V
2026/06/05 04	AV	0,00	V	0,00	NV	323,51	V	2,60	V	1,01	V	84,10	V	30671	V
2026/06/05 05	AV	0,00	V	0,00	NV	306,47	V	1,47	V	1,91	V	84,58	V	31606	V
2026/06/05 06	AV	0,00	V	0,00	NV	312,99	V	0,89	V	0,97	V	84,72	V	31446	V
2026/06/05 07	AV	0,37	V	0,00	NV	240,49	V	0,16	V	0,57	V	83,89	V	28150	V
2026/06/05 08	AV	72,90	V	0,00	NV	230,72	V	2,33	V	0,73	V	85,23	V	28274	V
2026/06/05 09	AV	29,68	V	0,00	NV	233,72	V	1,79	V	1,56	V	87,89	V	23943	V
2026/06/05 10	AV	269,82	V	0,00	NV	177,75	V	30,78	V	3,86	NV	95,57	V	22339	NV
2026/06/05 11	SR	0,39	V	1,05	NV	259,28	V	2,50	V	3,45	NV	101,10	V	20321	NV
2026/06/05 12	SR	1,00	V	1,11	V	247,78	V	0,00	V	2,71	V	105,49	V	4,07	V
2026/06/05 13	SR	1,15	V	1,14	V	246,82	V	0,00	V	3,33	V	107,39	V	3,76	V
2026/06/05 14	SR	16,70	V	1,20	V	224,48	V	0,14	V	1,46	V	108,90	V	4,00	V
2026/06/05 15	SR	213,08	V	17,33	V	141,52	V	2,32	V	3,45	V	110,68	V	3,75	V
2026/06/05 16	SR	219,02	V	13,79	V	142,12	V	0,07	V	5,83	V	116,04	V	9200	V
2026/06/05 17	SR	177,79	V	7,59	V	106,06	V	0,00	V	5,45	V	117,82	V	18815	V
2026/06/05 18	SR	214,84	V	14,19	V	117,74	V	0,04	V	2,23	V	118,39	V	18347	V
2026/06/05 19	SR	236,25	V	19,35	V	127,21	V	0,33	V	9,54	V	118,74	V	18095	V
2026/06/05 20	SR	147,74	V	6,92	V	134,12	V	0,00	V	6,25	V	118,85	V	18302	V
2026/06/05 21	SR	219,67	V	14,22	V	121,27	V	0,08	V	1,46	V	119,61	V	18338	V
2026/06/05 22	SR	232,25	V	15,30	V	119,39	V	0,03	V	1,29	V	121,77	V	18134	V
2026/06/05 23	SR	146,38	V	7,38	V	141,33	V	0,00	V	3,96	V	122,71	V	18429	V
2026/06/05 24	SR	128,98	V	7,64	V	161,99	V	0,01	V	4,39	V	122,92	V	18493	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-236.2	1.1-19.4	106.1-259.3	0.0-2.5	1.3-9.5	101.1-122.9	3.7-18814.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	139.7	9.8	163.6	0.4	4	115	12012.9
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

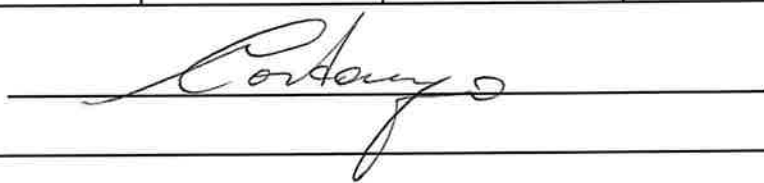

RESPONSABILE IMPIANTO:

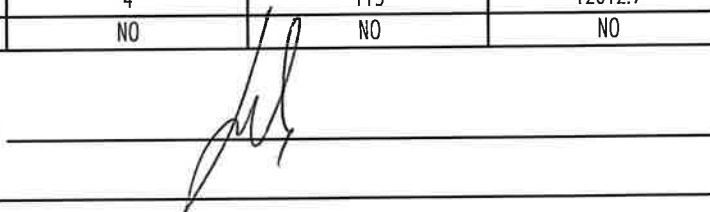


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/06 01	SR	225,45	V	21,17	V	138,37	V	0,69	V	1,19	V	122,74	V	18210	V
2026/06/06 02	SR	154,73	V	9,88	V	149,01	V	0,08	V	1,05	V	121,84	V	18051	V
2026/06/06 03	SR	131,26	V	8,19	V	159,85	V	0,15	V	1,16	V	121,01	V	18329	V
2026/06/06 04	SR	39,93	NV	1,39	NV	202,03	NV	0,00	NV	17,62	NV	121,14	V	20382	NV
2026/06/06 05	SR	231,40	V	21,08	V	148,53	V	1,55	V	3,11	NV	120,65	V	19456	NV
2026/06/06 06	SR	40,91	V	2,63	V	202,46	V	0,00	V	4,67	V	121,92	V	20250	V
2026/06/06 07	SR	19,61	V	1,03	V	206,13	V	0,00	V	2,41	NV	122,58	V	20681	NV
2026/06/06 08	SR	44,97	V	1,50	V	184,03	V	0,00	V	1,05	NV	122,95	V	19554	V
2026/06/06 09	SR	166,19	V	9,97	V	128,47	V	0,02	V	0,65	V	121,54	V	18423	V
2026/06/06 10	SR	65,59	V	1,96	V	155,12	V	0,00	V	0,72	V	122,04	V	18840	V
2026/06/06 11	SR	69,33	V	2,44	V	151,17	V	0,00	V	0,73	V	122,17	V	18545	V
2026/06/06 12	SR	69,04	V	2,42	V	148,53	V	0,00	V	2,33	V	121,96	V	18515	V
2026/06/06 13	SR	105,19	V	5,06	V	142,63	V	0,00	V	0,62	V	122,27	V	18371	V
2026/06/06 14	SR	158,64	V	9,61	V	127,87	V	0,03	V	0,66	V	122,43	V	18192	V
2026/06/06 15	SR	169,77	V	9,52	V	126,58	V	0,02	V	2,49	V	123,25	V	18747	V
2026/06/06 16	SR	176,12	V	14,64	V	132,92	V	1,64	V	0,79	V	124,42	V	18568	V
2026/06/06 17	SR	205,40	V	23,30	V	144,23	V	6,16	V	2,80	V	124,60	V	18438	V
2026/06/06 18	SR	105,28	V	6,66	V	133,93	V	0,02	V	0,66	V	124,53	V	18455	V
2026/06/06 19	SR	167,04	V	130,20	18	161,91	V	9,55	V	2,58	V	124,30	V	18361	V
2026/06/06 20	SR	227,29	V	27,05	V	166,45	V	8,33	V	3,43	V	124,88	V	18158	V
2026/06/06 21	SR	116,01	V	6,96	V	135,42	V	0,15	V	0,87	V	124,96	V	18613	V
2026/06/06 22	SR	253,99	V	25,83	V	120,64	V	3,08	V	2,45	V	124,99	V	18463	V
2026/06/06 23	SR	296,72	V	134,82	18	135,64	V	5,82	V	0,72	V	124,85	V	17894	V
2026/06/06 24	SR	253,44	V	27,12	V	134,90	V	3,67	V	0,91	V	125,16	V	18012	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-296.7	1.0-34.8	120.6-206.1	0.0-9.6	0.6-4.7	120.7-125.2	17893.8-20249.7
Supero Orario	0	2	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	150.1	13.2	149.3	1.8	1.6	123	18523.3
Supero Giornaliero	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

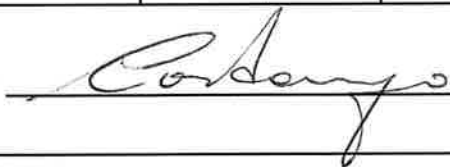

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/07 01	SR	135,68	V	12,90	V	175,98	V	0,51	V	4,71	V	125,64	V	19595	V
2026/06/07 02	SR	131,59	V	9,48	V	174,34	V	0,23	V	9,43	V	127,12	V	19958	V
2026/06/07 03	SR	135,51	V	8,05	V	149,87	V	0,01	V	5,94	V	127,58	V	19278	V
2026/06/07 04	SR	1301,20	18	26,47	V	120,26	V	0,32	V	2,97	V	127,37	V	18969	V
2026/06/07 05	SR	115,49	V	4,11	V	151,50	V	0,00	V	2,45	V	127,89	V	19290	V
2026/06/07 06	SR	91,32	V	3,05	V	145,62	V	0,00	V	3,09	V	127,33	V	19050	V
2026/06/07 07	SR	120,12	V	5,65	V	151,19	V	0,00	V	3,10	V	127,10	V	19430	V
2026/06/07 08	SR	105,04	V	8,33	V	170,54	V	0,18	V	0,65	NV	126,76	V	19042	V
2026/06/07 09	SR	150,51	V	13,91	V	156,07	V	0,63	V	2,00	V	126,04	V	18286	V
2026/06/07 10	SR	158,08	V	14,14	V	179,90	V	0,43	V	5,77	V	129,03	V	19448	V
2026/06/07 11	SR	233,29	V	21,68	V	136,96	V	1,38	V	0,66	V	127,54	V	18248	V
2026/06/07 12	SR	188,99	V	14,85	V	145,50	V	0,49	V	0,67	V	128,12	V	18244	V
2026/06/07 13	SR	225,36	V	18,64	V	126,29	V	0,98	V	0,70	V	127,09	V	17849	V
2026/06/07 14	SR	212,88	V	21,24	V	153,44	V	1,36	V	0,88	V	127,02	V	17930	V
2026/06/07 15	SR	132,58	V	8,82	V	152,33	V	0,25	V	0,83	V	127,59	V	18384	V
2026/06/07 16	SR	99,93	V	4,41	V	154,75	V	0,00	V	0,84	V	127,82	V	18284	V
2026/06/07 17	SR	124,75	V	8,62	V	156,46	V	0,05	V	0,92	V	127,86	V	18372	V
2026/06/07 18	SR	149,37	V	11,19	V	148,59	V	3,16	V	0,91	V	127,99	V	18132	V
2026/06/07 19	SR	131,04	V	10,28	V	174,65	V	0,15	V	1,13	V	129,30	V	18706	V
2026/06/07 20	SR	167,21	V	12,74	V	177,54	V	0,17	V	3,37	V	131,13	V	19411	V
2026/06/07 21	SR	99,15	V	5,49	V	195,67	V	0,01	V	2,32	V	130,94	V	19220	V
2026/06/07 22	SR	109,54	V	5,18	V	165,93	V	0,00	V	2,81	V	129,47	V	19140	V
2026/06/07 23	SR	157,95	V	12,92	V	155,29	V	0,14	V	2,16	V	129,22	V	18675	V
2026/06/07 24	SR	203,58	V	17,73	V	149,37	V	0,56	V	1,67	V	129,49	V	18385	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	91.3-301.2	3.1-26.5	120.3-195.7	0.0-3.2	0.7-9.4	125.6-131.1	17849.1-19958.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	153.3	11.7	157	0.5	2.6	128	18805.3
Supero Giornaliero	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

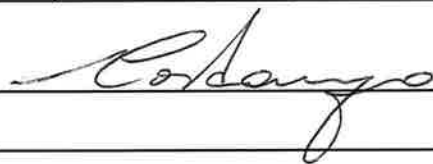

RESPONSABILE IMPIANTO:

