


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/12 01	SR	76,04	V	2,32	V	135,84	V	0,00	V	1,53	V	145,48	V	19393	V
2026/06/12 02	SR	155,65	V	8,49	V	102,18	V	0,03	V	1,21	V	145,67	V	18960	V
2026/06/12 03	SR	147,56	V	10,14	V	111,54	V	0,00	V	1,04	V	145,25	V	18737	V
2026/06/12 04	SR	46,31	V	1,95	V	146,63	V	0,00	V	1,34	V	145,87	V	19278	V
2026/06/12 05	SR	140,62	V	12,08	V	120,38	V	0,22	V	0,89	V	144,88	V	18522	V
2026/06/12 06	SR	30,20	V	1,18	V	155,33	V	0,00	V	1,43	V	145,61	V	19295	V
2026/06/12 07	SR	192,24	V	14,01	V	106,77	V	0,02	V	1,34	V	146,48	V	19584	V
2026/06/12 08	SR	65,82	V	2,01	V	122,90	V	0,00	V	1,50	V	147,80	V	19613	V
2026/06/12 09	SR	81,98	V	3,70	V	128,18	V	0,00	V	1,02	V	146,44	V	19074	V
2026/06/12 10	SR	80,63	V	5,84	V	145,45	V	0,05	V	1,05	V	144,60	V	18981	V
2026/06/12 11	SR	75,03	V	3,95	V	144,43	V	0,02	V	0,89	V	143,67	V	18754	V
2026/06/12 12	SR	29,25	V	1,20	V	178,43	V	0,00	V	1,64	V	146,76	V	20175	V
2026/06/12 13	SR	68,93	V	2,46	V	144,46	V	0,00	V	1,35	V	147,17	V	19566	V
2026/06/12 14	SR	199,51	V	10,77	V	114,23	V	0,01	V	1,44	V	147,12	V	19798	V
2026/06/12 15	SR	213,15	V	13,12	V	131,83	V	0,12	V	1,91	V	149,15	V	20540	V
2026/06/12 16	SR	60,93	V	3,12	V	155,47	V	0,02	V	1,85	V	149,29	V	20436	V
2026/06/12 17	SR	83,09	V	4,68	V	127,60	V	0,06	V	1,07	V	146,75	V	19124	V
2026/06/12 18	SR	146,09	V	13,52	V	124,66	V	1,91	V	1,21	V	145,91	V	19051	V
2026/06/12 19	SR	96,97	V	6,06	V	141,71	V	0,09	V	1,17	V	146,49	V	19351	V
2026/06/12 20	SR	170,75	V	11,44	V	109,69	V	0,08	V	0,64	V	145,33	V	18319	V
2026/06/12 21	SR	77,85	V	2,40	V	122,53	V	0,00	V	0,77	V	145,21	V	18714	V
2026/06/12 22	SR	96,76	V	4,84	V	126,61	V	0,02	V	0,79	V	145,40	V	18812	V
2026/06/12 23	SR	77,70	V	3,72	V	140,42	V	0,08	V	1,20	V	146,35	V	19186	V
2026/06/12 24	SR	55,04	V	2,03	V	151,07	V	0,00	V	1,13	V	147,13	V	19272	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-213.1	1.2-14.0	102.2-178.4	0.0-1.9	0.6-1.9	143.7-149.3	18318.7-20540.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	102.8	6	132.8	0.1	1.2	146.2	19272.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

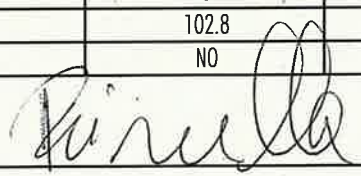

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/13 01	SR	112,62	V	7,48	V	137,89	V	0,12	V	0,94	V	146,69	V	18969	V
2026/06/13 02	SR	68,20	V	3,34	V	145,50	V	0,00	V	1,06	V	146,60	V	19129	V
2026/06/13 03	SR	159,35	V	12,02	V	115,01	V	0,93	V	0,69	V	146,21	V	18572	V
2026/06/13 04	SR	137,13	V	12,04	V	132,12	V	1,01	V	1,11	V	146,45	V	19027	V
2026/06/13 05	SR	147,60	V	11,62	V	125,48	V	1,18	V	1,54	V	147,31	V	19249	V
2026/06/13 06	SR	231,81	V	20,87	V	106,83	V	0,61	V	1,21	V	146,36	V	19259	V
2026/06/13 07	SR	66,88	V	3,08	V	140,67	V	0,00	V	1,13	V	147,15	V	19738	V
2026/06/13 08	SR	73,25	V	2,87	V	139,67	V	0,00	V	1,25	V	146,94	V	19429	V
2026/06/13 09	SR	229,93	V	17,45	V	100,99	V	0,37	V	1,85	V	147,72	V	19581	V
2026/06/13 10	SR	190,52	V	10,50	V	86,88	V	0,03	V	1,56	V	149,12	V	19775	V
2026/06/13 11	SR	195,62	V	14,86	V	85,48	V	0,13	V	1,52	V	149,38	V	19641	V
2026/06/13 12	SR	52,42	V	1,57	V	130,05	V	0,00	V	2,39	V	151,16	V	20490	V
2026/06/13 13	SR	51,63	V	1,58	V	131,65	V	0,00	V	1,90	V	151,78	V	20558	V
2026/06/13 14	SR	49,00	V	1,55	V	128,29	V	0,00	V	6,68	V	151,90	V	20329	V
2026/06/13 15	SR	25,51	V	1,17	V	143,54	V	0,00	V	2,37	V	148,83	V	20547	V
2026/06/13 16	SR	33,88	V	1,27	V	138,17	V	0,00	V	1,72	V	147,81	V	20614	V
2026/06/13 17	SR	115,45	V	4,42	V	93,00	V	0,00	V	1,50	V	147,72	V	19992	V
2026/06/13 18	SR	96,18	V	2,94	V	100,11	V	0,00	V	1,68	V	147,92	V	20302	V
2026/06/13 19	SR	77,92	V	2,46	V	117,02	V	0,00	V	1,91	V	148,44	V	20536	V
2026/06/13 20	SR	88,39	V	2,82	V	131,72	V	0,00	V	1,89	V	148,90	V	20769	V
2026/06/13 21	SR	95,49	V	3,36	V	143,20	V	0,00	V	1,63	V	148,95	V	20533	V
2026/06/13 22	SR	61,47	V	2,04	V	144,67	V	0,00	V	1,08	V	147,35	V	19700	V
2026/06/13 23	SR	49,86	V	1,62	V	144,01	V	0,00	V	1,28	V	148,11	V	20158	V
2026/06/13 24	SR	31,40	V	1,30	V	156,01	V	0,00	V	1,04	V	147,20	V	19818	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.5-231.8	1.2-20.9	85.5-156.0	0.0-1.2	0.7-6.7	146.2-151.9	18571.9-20768.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	101.7	6	125.7	0.2	1.7	148.2	19863
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Ricciardi


RESPONSABILE IMPIANTO:

Lib

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/14 01	SR	79,83	V	2,73	V	114,40	V	0,00	V	0,80	V	146,44	V	19210	V
2026/06/14 02	SR	170,95	V	13,16	V	98,73	V	0,19	V	0,85	V	146,21	V	18991	V
2026/06/14 03	SR	62,23	V	4,00	V	141,60	V	0,27	V	0,87	V	145,88	V	19148	V
2026/06/14 04	SR	35,90	V	1,34	V	153,78	V	0,00	V	0,88	V	145,37	V	18840	V
2026/06/14 05	SR	94,49	V	4,66	V	128,14	V	0,00	V	0,75	V	143,46	V	18755	V
2026/06/14 06	SR	99,38	V	5,78	V	137,07	V	0,05	V	0,89	V	143,19	V	18986	V
2026/06/14 07	SR	113,86	V	6,74	V	117,89	V	0,04	V	0,77	V	143,31	V	18415	V
2026/06/14 08	SR	72,78	V	2,73	V	118,35	V	0,00	V	0,93	V	143,95	V	18711	V
2026/06/14 09	SR	105,14	V	6,25	V	113,06	V	0,01	V	0,79	V	144,22	V	18507	V
2026/06/14 10	SR	67,39	V	3,55	V	139,43	V	0,02	V	0,80	V	143,75	V	18350	V
2026/06/14 11	SR	49,83	V	1,88	V	145,26	V	0,00	V	0,78	V	144,08	V	18527	V
2026/06/14 12	SR	154,55	V	10,59	V	107,29	V	0,10	V	0,89	V	144,73	V	18390	V
2026/06/14 13	SR	101,65	V	5,58	V	118,52	V	0,01	V	1,07	V	144,76	V	18348	V
2026/06/14 14	SR	129,18	V	8,73	V	114,69	V	0,26	V	0,86	V	143,72	V	18240	V
2026/06/14 15	SR	127,09	V	9,49	V	117,98	V	0,32	V	0,85	V	143,41	V	18118	V
2026/06/14 16	SR	141,41	V	10,59	V	114,61	V	0,11	V	0,92	V	143,74	V	18146	V
2026/06/14 17	SR	139,07	V	11,76	V	116,91	V	0,28	V	0,93	V	144,03	V	18168	V
2026/06/14 18	SR	49,35	V	1,51	V	139,01	V	0,00	V	0,79	V	144,19	V	18380	V
2026/06/14 19	SR	45,68	V	1,45	V	144,05	V	0,00	V	0,93	V	144,90	V	18715	V
2026/06/14 20	SR	44,78	V	1,44	V	138,44	V	0,00	V	0,89	V	145,45	V	18574	V
2026/06/14 21	SR	85,81	V	4,59	V	121,16	V	0,05	V	0,85	V	145,31	V	18348	V
2026/06/14 22	SR	141,10	V	9,97	V	115,03	V	0,13	V	0,84	V	145,13	V	18310	V
2026/06/14 23	SR	65,40	V	3,37	V	137,34	V	0,02	V	0,84	V	145,83	V	18714	V
2026/06/14 24	SR	172,41	V	14,15	V	115,61	V	0,22	V	0,86	V	146,21	V	18413	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.9-172.4	1.3-14.1	98.7-153.8	0.0-0.3	0.8-1.1	143.2-146.4	18118.4-19210.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	97.9	6.1	125.3	0.1	0.9	144.6	18554.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/15 01	SR	98,65	V	6,65	V	134,44	V	0,17	V	0,92	V	145,99	V	18569	V
2026/06/15 02	SR	116,85	V	9,11	V	121,97	V	0,14	V	0,94	V	146,79	V	18636	V
2026/06/15 03	SR	95,39	V	5,57	V	124,50	V	0,03	V	0,89	V	147,10	V	18740	V
2026/06/15 04	SR	73,64	V	5,76	V	156,60	V	0,06	V	1,20	V	148,07	V	19235	V
2026/06/15 05	SR	28,90	V	1,18	V	169,28	V	0,00	V	0,95	V	148,62	V	19083	V
2026/06/15 06	SR	42,50	V	1,48	V	152,03	V	0,00	V	1,15	V	147,53	V	18956	V
2026/06/15 07	SR	53,78	V	1,80	V	135,96	V	0,00	V	0,89	V	145,71	V	18636	V
2026/06/15 08	SR	96,54	V	6,55	V	133,46	V	0,09	V	0,75	V	144,50	V	18358	V
2026/06/15 09	SR	92,72	V	9,22	V	152,87	V	0,06	V	0,77	V	141,31	V	15192	V
2026/06/15 10	SR	176,09	V	25,36	V	194,35	V	8,08	V	1,54	V	135,28	V	14968	V
2026/06/15 11	SR	95,17	V	5,08	V	143,47	V	0,44	V	1,41	V	132,07	V	11739	V
2026/06/15 12	SR	161,47	V	8,64	V	86,12	V	0,70	V	1,98	V	125,12	V	8685	V
2026/06/15 13	SR	158,55	V	14,41	V	106,75	V	1,02	V	1,40	V	126,34	V	12373	V
2026/06/15 14	SR	130,55	V	7,53	V	117,01	V	0,00	V	1,55	V	137,75	V	17881	V
2026/06/15 15	SR	62,76	V	2,29	V	122,16	V	0,00	V	7,09	V	144,09	V	18586	V
2026/06/15 16	SR	45,85	V	1,53	V	136,32	V	0,00	V	1,88	V	144,21	V	19496	V
2026/06/15 17	SR	61,03	V	2,03	V	129,87	V	0,00	V	1,53	V	147,22	V	19515	V
2026/06/15 18	SR	107,91	V	6,57	V	127,01	V	0,01	V	1,15	V	146,37	V	18963	V
2026/06/15 19	SR	198,22	V	16,91	V	107,78	V	0,35	V	1,23	V	146,05	V	18854	V
2026/06/15 20	SR	123,25	V	9,08	V	117,64	V	0,13	V	1,45	V	146,97	V	19407	V
2026/06/15 21	SR	175,15	V	15,27	V	123,73	V	0,20	V	1,64	V	149,38	V	19915	V
2026/06/15 22	SR	178,89	V	16,10	V	129,82	V	1,35	V	1,84	V	150,34	V	19736	V
2026/06/15 23	SR	54,81	V	2,28	V	145,21	V	0,00	V	1,71	V	150,35	V	20222	V
2026/06/15 24	SR	36,55	V	1,34	V	157,52	V	0,00	V	1,38	V	149,78	V	19981	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.9-198.2	1.2-25.4	86.1-194.3	0.0-8.1	0.7-7.1	125.1-150.3	8684.8-20221.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	102.7	7.6	134.4	0.5	1.6	143.6	17738.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Riserva

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/16 01	SR	125,93	V	9,32	V	122,61	V	0,06	V	1,39	V	149,69	V	19641	V
2026/06/16 02	SR	210,43	V	18,21	V	107,35	V	0,32	V	1,27	V	150,14	V	19562	V
2026/06/16 03	SR	141,18	V	14,50	V	140,86	V	1,64	V	1,34	V	149,82	V	19636	V
2026/06/16 04	SR	140,54	V	10,63	V	116,92	V	1,18	V	1,14	V	149,99	V	19396	V
2026/06/16 05	SR	103,94	V	5,81	V	135,03	V	0,05	V	1,12	V	150,22	V	19699	V
2026/06/16 06	SR	211,08	V	13,00	V	126,37	V	0,00	V	1,22	V	151,13	V	19648	V
2026/06/16 07	SR	36,84	V	1,36	V	170,36	V	0,00	V	1,40	V	152,16	V	20960	V
2026/06/16 08	SR	103,35	V	6,01	V	141,94	V	0,00	V	1,40	V	151,01	V	20646	V
2026/06/16 09	SR	88,35	V	6,50	V	140,93	V	0,04	V	1,22	V	147,72	V	19955	V
2026/06/16 10	SR	238,58	V	20,99	V	108,66	V	1,01	V	1,34	V	146,36	V	19698	V
2026/06/16 11	SR	78,71	V	3,03	V	148,86	V	0,00	V	1,47	V	148,01	V	20575	V
2026/06/16 12	SR	80,78	V	2,82	V	132,17	V	0,00	V	1,39	V	148,92	V	20467	V
2026/06/16 13	SR	101,39	V	10,95	V	163,29	V	0,78	V	1,48	V	147,65	V	19569	V
2026/06/16 14	SR	121,46	V	10,04	V	132,63	V	0,26	V	0,85	V	144,90	V	19027	V
2026/06/16 15	SR	120,51	V	14,54	V	153,95	V	3,74	V	1,03	V	145,06	V	19174	V
2026/06/16 16	SR	44,41	V	2,55	V	167,66	V	0,39	V	0,83	V	144,70	V	19111	V
2026/06/16 17	SR	290,11	V	136,80	18	114,82	V	13,20	V	0,97	V	144,95	V	18623	V
2026/06/16 18	SR	179,46	V	16,91	V	118,89	V	1,31	V	1,05	V	146,46	V	19409	V
2026/06/16 19	SR	77,50	V	5,44	V	132,77	V	0,15	V	1,03	V	148,31	V	19848	V
2026/06/16 20	SR	57,64	V	4,05	V	142,50	V	0,00	V	0,99	V	149,04	V	19770	V
2026/06/16 21	SR	52,38	V	3,50	V	140,95	V	0,02	V	0,96	V	148,96	V	19783	V
2026/06/16 22	SR	50,50	V	3,34	V	143,43	V	0,04	V	0,92	V	148,75	V	19674	V
2026/06/16 23	SR	113,28	V	9,30	V	131,28	V	1,27	V	0,78	V	147,72	V	18873	V
2026/06/16 24	SR	180,96	V	18,75	V	114,94	V	2,12	V	0,94	V	146,49	V	18533	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.8-290.1	1.4-36.8	107.3-170.4	0.0-13.2	0.8-1.5	144.7-152.2	18533.0-20959.6
Supero Orario	0	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.9	10.3	135.4	1.2	1.1	148.3	19636.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/17 01	SR	144,52	V	12,08	V	117,15	V	2,29	V	0,80	V	145,57	V	18610	V
2026/06/17 02	SR	145,08	V	13,72	V	122,29	V	2,23	V	0,75	V	144,92	V	18669	V
2026/06/17 03	SR	89,73	V	7,79	V	138,36	V	0,91	V	0,79	V	144,90	V	18652	V
2026/06/17 04	SR	37,54	V	1,32	V	141,30	V	0,00	V	0,72	V	144,51	V	18712	V
2026/06/17 05	SR	109,17	V	9,07	V	131,08	V	0,37	V	0,61	V	144,55	V	18398	V
2026/06/17 06	SR	83,84	V	5,93	V	139,19	V	0,01	V	0,65	V	144,77	V	18716	V
2026/06/17 07	SR	139,94	V	10,41	V	127,10	V	0,12	V	0,69	V	144,97	V	18489	V
2026/06/17 08	SR	74,81	V	2,95	V	143,81	V	0,00	V	0,79	V	145,39	V	18827	V
2026/06/17 09	SR	152,20	V	9,73	V	142,77	V	0,29	V	1,17	V	145,86	V	19198	V
2026/06/17 10	SR	97,15	V	8,01	V	133,32	V	2,37	V	0,78	V	146,22	V	18746	V
2026/06/17 11	SR	181,12	V	18,28	V	130,17	V	5,64	V	0,80	V	145,27	V	18506	V
2026/06/17 12	SR	61,32	NV	0,01	NV	131,85	NV	0,00	NV	0,79	NV	146,47	NV	17766	NV
2026/06/17 13	SR	51,87	V	0,01	V	146,48	V	0,00	V	0,93	V	147,35	V	18345	V
2026/06/17 14	SR	48,44	V	0,01	V	144,67	V	0,00	V	0,80	V	147,99	V	18078	V
2026/06/17 15	SR	42,18	V	0,01	V	144,32	V	0,00	V	0,81	V	147,50	V	17935	V
2026/06/17 16	SR	47,37	V	0,42	V	165,65	V	0,05	V	1,01	V	147,46	V	18274	V
2026/06/17 17	SR	7,92	V	0,01	V	207,91	V	0,03	V	1,34	V	149,87	V	19250	V
2026/06/17 18	SR	48,13	V	0,31	V	155,50	V	1,30	V	1,14	V	149,51	V	18430	V
2026/06/17 19	SR	228,90	V	6,74	V	121,16	V	6,89	V	1,06	V	148,09	V	17718	V
2026/06/17 20	SR	184,91	V	5,67	V	117,29	V	8,37	V	1,07	V	147,90	V	17662	V
2026/06/17 21	SR	1496,40	18	130,49	18	78,47	V	37,82	V	1,17	V	147,65	V	16480	V
2026/06/17 22	SR	152,86	V	3,18	V	131,01	V	16,12	V	1,29	V	147,76	V	17688	V
2026/06/17 23	SR	158,71	V	2,11	V	126,30	V	13,09	V	1,11	V	147,61	V	17579	V
2026/06/17 24	SR	224,84	V	7,69	V	116,91	V	15,11	V	1,03	V	147,47	V	17433	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-496.4	0.0-30.5	78.5-207.9	0.0-37.8	0.6-1.3	144.5-149.9	16479.8-19249.7
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.2	6.8	135.7	4.9	0.9	146.7	18277.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

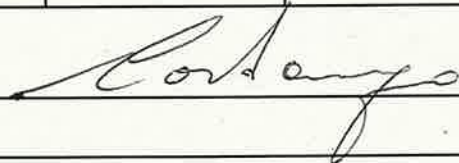

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/18 01	SR	253,24	V	8,60	V	108,79	V	19,15	V	0,90	V	147,11	V	17010	V
2026/06/18 02	SR	110,39	V	2,41	V	148,20	V	19,20	V	0,68	V	146,81	V	17049	V
2026/06/18 03	SR	50,31	V	1,17	V	151,02	V	10,45	V	0,87	V	146,81	V	17339	V
2026/06/18 04	SR	57,05	V	1,00	V	141,82	V	9,02	V	1,07	V	146,66	V	17355	V
2026/06/18 05	SR	49,49	V	0,02	V	123,66	V	3,45	V	0,73	V	145,33	V	17041	V
2026/06/18 06	SR	53,01	V	0,13	V	132,80	V	2,33	V	0,97	V	144,61	V	17433	V
2026/06/18 07	SR	31,27	V	0,01	V	157,08	V	0,89	V	1,09	V	145,33	V	17867	V
2026/06/18 08	SR	1446,04	18	19,84	V	69,91	V	11,91	V	0,70	V	145,62	V	16514	V
2026/06/18 09	SR	224,10	V	2,12	V	122,89	V	0,06	V	1,33	V	147,24	V	18232	V
2026/06/18 10	SR	111,03	V	4,12	V	178,44	V	5,84	V	1,34	V	149,74	V	18445	V
2026/06/18 11	SR	88,34	V	2,42	V	170,29	V	12,07	V	1,07	V	148,74	V	17800	V
2026/06/18 12	SR	239,48	V	4,47	V	106,40	V	3,84	V	0,73	V	147,18	V	17197	V
2026/06/18 13	SR	188,98	V	3,45	V	101,75	V	1,04	V	0,61	V	146,56	V	16842	V
2026/06/18 14	SR	32,64	V	0,01	V	157,53	V	0,00	V	0,90	V	146,85	V	17178	V
2026/06/18 15	SR	20,33	V	0,01	V	172,69	V	0,00	V	0,77	V	146,22	V	17459	V
2026/06/18 16	SR	37,63	V	0,04	V	171,08	V	0,00	V	0,71	V	146,56	V	17793	V
2026/06/18 17	SR	154,79	V	1,39	V	116,91	V	0,26	V	0,69	V	146,93	V	17332	V
2026/06/18 18	SR	20,29	V	0,01	V	190,59	V	1,50	V	1,07	V	146,46	V	17982	V
2026/06/18 19	SR	139,49	V	6,55	V	161,29	V	9,15	V	0,84	V	145,40	V	17209	V
2026/06/18 20	SR	193,19	V	8,43	V	144,19	V	16,21	V	0,92	V	144,61	V	17061	V
2026/06/18 21	SR	177,05	V	1,36	V	129,01	V	8,38	V	0,96	V	145,18	V	17439	V
2026/06/18 22	SR	172,03	V	5,18	V	127,95	V	8,73	V	1,10	V	145,81	V	17445	V
2026/06/18 23	SR	100,08	V	0,86	V	142,80	V	2,91	V	0,91	V	145,94	V	17489	V
2026/06/18 24	SR	119,67	V	1,00	V	136,85	V	5,20	V	0,88	V	145,30	V	17162	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.3-446.0	0.0-19.8	69.9-190.6	0.0-19.2	0.6-1.3	144.6-149.7	16514.3-18445.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.9	3.1	140.2	6.3	0.9	146.4	17403
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

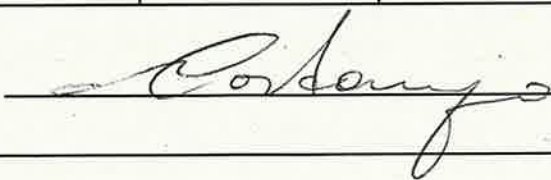DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 