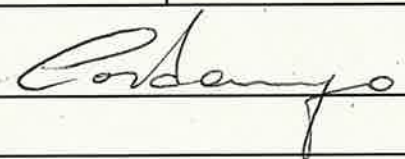



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/19 01	SR	292,55	V	7,06	V	109,50	V	12,24	V	1,33	V	144,62	V	16813	V
2026/06/19 02	SR	46,47	V	0,03	V	159,80	V	5,28	V	0,96	V	144,55	V	17270	V
2026/06/19 03	SR	62,20	V	0,12	V	143,39	V	0,27	V	0,98	V	144,74	V	17460	V
2026/06/19 04	SR	104,84	V	0,32	V	122,94	V	0,08	V	1,44	V	145,92	V	17647	V
2026/06/19 05	SR	148,47	V	0,53	V	107,03	V	0,03	V	1,32	V	146,42	V	17662	V
2026/06/19 06	SR	109,48	V	0,77	V	125,10	V	0,71	V	1,25	V	146,93	V	17565	V
2026/06/19 07	SR	135,10	V	1,50	V	138,53	V	0,27	V	1,86	V	146,57	V	17533	V
2026/06/19 08	SR	251,28	V	6,48	V	115,36	V	0,31	V	2,39	V	146,33	V	17049	V
2026/06/19 09	SR	69,38	V	0,46	V	139,19	V	0,00	V	1,83	V	145,21	V	17040	V
2026/06/19 10	SR	32,99	V	0,39	V	159,81	V	0,03	V	1,88	V	143,49	V	17083	V
2026/06/19 11	SR	142,25	V	4,62	V	130,92	V	1,59	V	1,74	V	142,95	V	16804	V
2026/06/19 12	SR	73,22	V	0,33	V	153,69	V	0,11	V	1,61	V	142,88	V	16880	V
2026/06/19 13	SR	87,64	V	1,45	V	139,28	V	1,43	V	1,62	V	142,71	V	16646	V
2026/06/19 14	SR	108,66	V	1,83	V	133,73	V	0,21	V	2,15	V	142,77	V	16442	V
2026/06/19 15	SR	58,47	V	0,73	V	170,39	V	0,37	V	1,62	V	146,65	V	19305	V
2026/06/19 16	SR	51,63	V	0,15	V	148,39	V	2,46	V	1,05	V	146,26	V	17985	V
2026/06/19 17	SR	208,59	V	11,34	V	121,92	V	13,65	V	1,27	V	147,37	V	18125	V
2026/06/19 18	SR	204,25	V	3,74	V	109,23	V	1,27	V	5,53	V	149,80	V	18819	V
2026/06/19 19	SR	165,76	V	2,18	V	112,25	V	0,40	V	1,49	V	147,57	V	18500	V
2026/06/19 20	SR	143,56	V	2,76	V	130,24	V	1,36	V	1,58	V	147,94	V	18792	V
2026/06/19 21	SR	162,32	V	1,36	V	106,20	V	0,17	V	1,44	V	147,92	V	18764	V
2026/06/19 22	SR	144,75	V	0,79	V	114,39	V	0,05	V	1,45	V	148,35	V	18743	V
2026/06/19 23	SR	84,83	V	0,19	V	142,51	V	0,05	V	1,56	V	148,79	V	18984	V
2026/06/19 24	SR	47,41	V	0,05	V	156,82	V	1,71	V	1,66	V	148,45	V	18778	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.0-292.6	0.0-11.3	106.2-170.4	0.0-13.7	1.0-5.5	142.7-149.8	16441.9-19305.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.3	2	132.9	1.8	1.7	146	17778.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

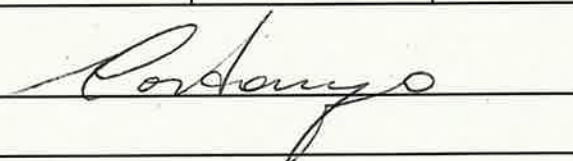
DATI VERIFICATI DA: 

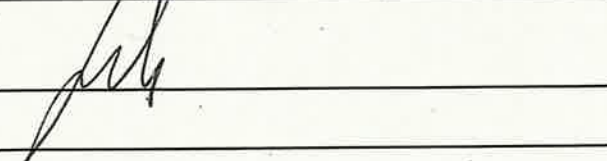
RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/20 01	SR	99,12	V	0,29	V	141,76	V	9,27	V	0,82	V	144,11	V	17226	V
2026/06/20 02	SR	146,09	V	0,51	V	126,80	V	8,97	V	0,66	V	140,79	V	17014	V
2026/06/20 03	SR	101,84	V	0,59	V	144,40	V	11,78	V	0,73	V	140,36	V	17194	V
2026/06/20 04	SR	150,23	V	1,31	V	129,08	V	9,48	V	0,67	V	140,37	V	17139	V
2026/06/20 05	SR	111,83	V	3,29	V	143,91	V	8,38	V	0,73	V	140,73	V	17123	V
2026/06/20 06	SR	125,39	V	5,31	V	152,98	V	11,99	V	0,97	V	140,70	V	17029	V
2026/06/20 07	SR	166,71	V	1,87	V	144,76	V	8,68	V	0,72	V	140,06	V	17019	V
2026/06/20 08	SR	27,04	V	0,02	V	180,23	V	6,29	V	0,88	V	141,54	V	17645	V
2026/06/20 09	SR	109,58	V	0,91	V	253,18	V	5,20	V	2,49	V	143,21	V	18732	V
2026/06/20 10	SR	243,66	V	7,63	V	176,37	V	7,82	V	1,57	V	144,30	V	18268	V
2026/06/20 11	SR	92,53	V	0,38	V	129,22	V	6,66	V	0,87	V	143,56	V	17482	V
2026/06/20 12	SR	57,40	V	0,10	V	150,17	V	11,25	V	0,74	V	143,58	V	17225	V
2026/06/20 13	SR	220,42	V	3,88	V	113,81	V	6,61	V	0,76	V	141,64	V	16742	V
2026/06/20 14	SR	29,99	V	0,01	V	164,91	V	7,33	V	0,81	V	142,38	V	17479	V
2026/06/20 15	SR	145,25	V	2,55	V	133,37	V	9,20	V	0,71	V	142,60	V	17110	V
2026/06/20 16	SR	123,80	V	1,53	V	128,25	V	8,06	V	0,73	V	142,46	V	17142	V
2026/06/20 17	SR	159,13	V	2,72	V	121,10	V	12,48	V	0,70	V	142,82	V	17131	V
2026/06/20 18	SR	96,12	V	2,36	V	141,60	V	10,63	V	0,84	V	142,54	V	17282	V
2026/06/20 19	SR	143,90	V	4,92	V	142,60	V	11,38	V	0,98	V	143,01	V	17415	V
2026/06/20 20	SR	256,44	V	10,01	V	116,11	V	16,83	V	0,86	V	142,24	V	16641	V
2026/06/20 21	SR	178,72	V	2,13	V	115,66	V	4,65	V	0,86	V	142,66	V	17012	V
2026/06/20 22	SR	153,86	V	2,08	V	125,61	V	7,10	V	0,75	V	141,75	V	17106	V
2026/06/20 23	SR	92,62	V	2,44	V	146,02	V	9,30	V	0,98	V	141,73	V	17228	V
2026/06/20 24	SR	187,48	V	2,50	V	118,48	V	12,21	V	0,73	V	140,47	V	16746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.0-256.4	0.0-10.0	113.8-253.2	4.7-16.8	0.7-2.5	140.1-144.3	16640.8-18732.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134.1	2.5	143.3	9.2	0.9	142.1	17255.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

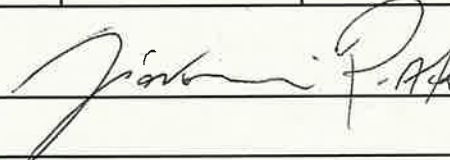
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/21 01	SR	178,23	V	3,20	V	122,65	V	6,02	V	0,72	V	140,09	V	16974	V
2026/06/21 02	SR	136,58	V	2,51	V	141,71	V	5,85	V	0,84	V	140,36	V	17296	V
2026/06/21 03	SR	34,73	V	0,01	V	164,86	V	6,93	V	1,02	V	141,68	V	17666	V
2026/06/21 04	SR	195,66	V	7,15	V	132,50	V	21,16	V	0,92	V	141,56	V	17002	V
2026/06/21 05	SR	66,91	V	0,26	V	139,77	V	8,83	V	0,89	V	141,05	V	17550	V
2026/06/21 06	SR	114,12	V	2,11	V	168,17	V	9,26	V	1,19	V	141,87	V	17845	V
2026/06/21 07	SR	56,67	V	0,80	V	167,58	V	10,19	V	1,15	V	143,66	V	18431	V
2026/06/21 08	SR	202,25	V	5,48	V	119,43	V	8,36	V	1,16	V	143,77	V	18175	V
2026/06/21 09	SR	1379,77	18	14,50	V	107,10	V	11,86	V	1,17	V	145,20	V	18201	V
2026/06/21 10	SR	43,69	V	1,51	V	172,35	V	7,76	V	1,03	V	146,11	V	18452	V
2026/06/21 11	SR	20,59	V	0,01	V	155,99	V	4,54	V	0,89	V	146,20	V	18196	V
2026/06/21 12	SR	35,10	V	0,01	V	145,69	V	5,52	V	0,73	V	145,78	V	17736	V
2026/06/21 13	SR	141,21	V	1,82	V	116,36	V	7,08	V	0,61	V	144,81	V	17191	V
2026/06/21 14	SR	139,51	V	2,24	V	121,64	V	7,14	V	0,68	V	144,18	V	17236	V
2026/06/21 15	SR	37,52	V	0,06	V	162,56	V	0,89	V	0,91	V	146,49	V	18311	V
2026/06/21 16	SR	99,54	V	0,48	V	128,73	V	6,51	V	1,01	V	145,71	V	17510	V
2026/06/21 17	SR	247,98	V	8,42	V	130,21	V	15,97	V	0,82	V	144,54	V	17342	V
2026/06/21 18	SR	102,32	V	1,31	V	126,09	V	6,79	V	0,86	V	144,66	V	17724	V
2026/06/21 19	SR	57,62	V	0,08	V	140,78	V	4,72	V	0,91	V	145,30	V	18134	V
2026/06/21 20	SR	62,21	V	0,01	V	126,09	V	4,79	V	0,74	V	144,44	V	17626	V
2026/06/21 21	SR	212,84	V	3,04	V	101,80	V	5,56	V	0,67	V	143,98	V	17241	V
2026/06/21 22	SR	46,56	V	0,02	V	132,95	V	2,72	V	0,85	V	144,30	V	17865	V
2026/06/21 23	SR	81,64	V	0,07	V	117,06	V	2,30	V	0,76	V	144,88	V	17564	V
2026/06/21 24	SR	50,49	V	0,06	V	141,94	V	0,41	V	0,86	V	144,97	V	17917	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-379.8	0.0-14.5	101.8-172.3	0.4-21.2	0.6-1.2	140.1-146.5	16974.0-18452.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.3	2.3	136.8	7.1	0.9	144	17716.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/22 01	SR	89,56	V	0,21	V	127,23	V	0,04	V	0,69	V	145,53	V	17747	V
2026/06/22 02	SR	103,03	V	0,28	V	123,88	V	0,08	V	0,67	V	145,27	V	17597	V
2026/06/22 03	SR	59,04	V	0,01	V	130,17	V	0,00	V	0,72	V	145,45	V	17699	V
2026/06/22 04	SR	125,67	V	0,43	V	113,01	V	0,02	V	0,70	V	145,60	V	17529	V
2026/06/22 05	SR	73,36	V	0,12	V	119,19	V	0,01	V	0,60	V	145,22	V	17384	V
2026/06/22 06	SR	34,03	V	0,01	V	152,52	V	0,00	V	0,77	V	145,79	V	18038	V
2026/06/22 07	SR	39,18	V	0,01	V	160,63	V	0,00	V	1,01	V	147,46	V	18492	V
2026/06/22 08	SR	61,12	V	0,03	V	170,31	V	0,00	V	1,33	V	149,38	V	19036	V
2026/06/22 09	SR	121,98	V	1,03	V	159,93	V	0,13	V	1,13	V	150,44	V	19090	V
2026/06/22 10	SR	231,37	V	7,60	V	135,39	V	4,02	V	0,94	V	149,19	V	17812	V
2026/06/22 11	SR	77,09	V	0,07	V	167,29	V	0,00	V	1,17	V	151,36	V	19357	V
2026/06/22 12	SR	182,20	V	2,17	V	117,22	V	0,25	V	0,80	V	149,46	V	17982	V
2026/06/22 13	SR	57,45	V	0,02	V	173,99	V	0,00	V	1,10	V	150,69	V	19253	V
2026/06/22 14	SR	104,89	V	0,05	V	155,42	V	0,00	V	1,10	V	151,66	V	19482	V
2026/06/22 15	SR	49,89	V	0,70	V	173,65	V	0,57	V	1,14	V	150,08	V	18719	V
2026/06/22 16	SR	81,06	V	2,09	V	183,21	V	5,53	V	1,90	V	149,44	V	18699	V
2026/06/22 17	SR	264,28	V	9,65	V	111,10	V	14,47	V	1,01	V	146,61	V	17017	V
2026/06/22 18	SR	249,64	V	7,47	V	128,37	V	6,14	V	1,36	V	146,65	V	18013	V
2026/06/22 19	SR	67,76	V	0,88	V	163,62	V	7,58	V	1,07	V	146,02	V	17936	V
2026/06/22 20	SR	131,98	V	0,91	V	127,92	V	7,04	V	0,91	V	145,14	V	17180	V
2026/06/22 21	SR	57,91	V	0,07	V	140,30	V	4,76	V	0,80	V	142,81	V	17000	V
2026/06/22 22	SR	88,43	V	3,38	V	163,05	V	29,99	V	1,20	V	142,14	V	16900	V
2026/06/22 23	SR	266,19	V	15,04	V	136,00	V	31,05	V	1,58	V	141,77	V	16793	V
2026/06/22 24	SR	153,69	V	1,65	V	135,19	V	10,03	V	0,96	V	142,00	V	17131	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.0-266.2	0.0-15.0	111.1-183.2	0.0-31.1	0.6-1.9	141.8-151.7	16792.9-19482.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	115.5	2.2	144.5	5.1	1	146.9	17995.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/23 01	SR	155,29	V	2,81	V	133,66	V	3,22	V	1,15	V	142,57	V	17699	V
2026/06/23 02	SR	126,79	V	1,02	V	127,10	V	0,34	V	1,38	V	144,16	V	18258	V
2026/06/23 03	SR	125,11	V	1,09	V	140,87	V	0,08	V	1,21	V	144,51	V	18513	V
2026/06/23 04	SR	163,24	V	0,78	V	128,43	V	0,04	V	1,19	V	145,28	V	18454	V
2026/06/23 05	SR	97,38	V	0,98	V	141,37	V	0,24	V	1,27	V	145,79	V	18616	V
2026/06/23 06	SR	57,49	V	0,11	V	144,79	V	0,01	V	1,03	V	145,62	V	18534	V
2026/06/23 07	SR	76,49	V	0,17	V	133,16	V	0,01	V	1,05	V	145,77	V	18307	V
2026/06/23 08	SR	89,62	V	1,15	V	132,68	V	1,59	V	1,29	V	145,53	V	18089	V
2026/06/23 09	SR	170,68	V	7,40	V	154,70	V	7,66	V	1,35	V	145,51	V	18366	V
2026/06/23 10	SR	248,25	V	9,98	V	112,05	V	8,52	V	1,02	V	145,23	V	17466	V
2026/06/23 11	SR	156,21	V	1,84	V	141,02	V	0,75	V	0,93	V	145,87	V	18118	V
2026/06/23 12	SR	225,37	V	2,30	V	146,60	V	0,09	V	0,82	V	146,62	V	18127	V
2026/06/23 13	SR	55,19	V	0,28	V	182,87	V	0,02	V	0,93	V	148,22	V	18732	V
2026/06/23 14	SR	102,39	V	0,23	V	137,05	V	0,01	V	0,97	V	147,63	V	18228	V
2026/06/23 15	SR	181,37	V	0,20	V	129,42	V	0,00	V	1,10	V	147,95	V	18537	V
2026/06/23 16	SR	205,48	V	4,01	V	125,90	V	1,21	V	1,09	V	148,82	V	18287	V
2026/06/23 17	SR	96,95	V	2,94	V	150,14	V	1,97	V	1,07	V	150,74	V	18758	V
2026/06/23 18	SR	122,77	V	1,17	V	171,61	V	0,04	V	1,28	V	151,38	V	19285	V
2026/06/23 19	SR	155,14	V	0,54	V	134,27	V	0,03	V	1,20	V	151,23	V	19065	V
2026/06/23 20	SR	270,62	V	1,66	V	126,45	V	0,04	V	1,10	V	150,73	V	18653	V
2026/06/23 21	SR	117,93	V	0,11	V	145,81	V	0,00	V	1,16	V	151,32	V	19131	V
2026/06/23 22	SR	69,91	V	0,41	V	128,43	V	0,05	V	1,00	V	150,59	V	18646	V
2026/06/23 23	SR	161,22	V	0,83	V	103,89	V	0,07	V	0,98	V	150,25	V	18381	V
2026/06/23 24	SR	117,21	V	0,04	V	149,23	V	0,00	V	1,18	V	150,95	V	19291	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	55.2-270.6	0.0-10.0	103.9-182.9	0.0-8.5	0.8-1.4	142.6-151.4	17465.7-19291.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	139.5	1.8	138.4	1.1	1.1	147.6	18480.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

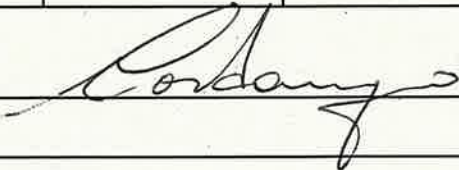
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/24 01	SR	171,77	V	0,20	V	131,42	V	0,00	V	1,01	V	150,31	V	18823	V
2026/06/24 02	SR	142,41	V	0,20	V	144,16	V	0,00	V	1,16	V	149,57	V	18355	V
2026/06/24 03	SR	128,78	V	0,55	V	163,99	V	0,00	V	7,44	V	149,16	V	18526	V
2026/06/24 04	SR	200,05	V	1,77	V	151,61	V	0,00	V	1,55	V	144,06	V	17679	V
2026/06/24 05	SR	152,64	V	0,97	V	143,76	V	0,00	V	1,15	V	142,94	V	17830	V
2026/06/24 06	SR	47,96	V	0,06	V	152,86	V	0,00	V	0,89	V	141,97	V	17490	V
2026/06/24 07	SR	75,43	V	1,62	V	176,73	V	0,28	V	0,89	V	142,66	V	17382	V
2026/06/24 08	SR	88,79	V	0,68	V	139,90	V	0,09	V	0,74	V	142,75	V	16870	V
2026/06/24 09	SR	31,09	V	0,02	V	183,15	V	0,00	V	0,78	V	143,34	V	17497	V
2026/06/24 10	SR	41,70	V	0,43	V	213,75	V	1,28	V	1,26	V	145,20	V	18321	V
2026/06/24 11	SR	255,69	V	10,09	V	116,61	V	11,09	V	0,80	V	144,26	V	16331	V
2026/06/24 12	SR	140,43	V	3,31	V	134,10	V	3,71	V	0,60	V	143,82	V	16612	V
2026/06/24 13	SR	101,76	V	0,07	V	108,31	V	0,12	V	0,75	V	143,53	V	16623	V
2026/06/24 14	SR	111,94	V	0,62	V	113,26	V	0,49	V	0,75	V	144,34	V	17013	V
2026/06/24 15	SR	53,76	V	0,02	V	135,09	V	0,27	V	0,78	V	144,97	V	17404	V
2026/06/24 16	SR	55,10	V	0,09	V	150,65	V	0,98	V	1,06	V	145,53	V	17443	V
2026/06/24 17	SR	173,23	V	3,44	V	120,37	V	0,80	V	1,00	V	144,71	V	17637	V
2026/06/24 18	SR	232,33	V	6,88	V	114,01	V	2,86	V	0,96	V	144,89	V	17425	V
2026/06/24 19	SR	53,91	V	0,01	V	151,82	V	0,00	V	1,45	V	146,41	V	18920	V
2026/06/24 20	SR	194,56	V	5,28	V	93,86	V	4,16	V	0,96	V	145,01	V	17621	V
2026/06/24 21	SR	104,47	V	1,33	V	139,53	V	0,57	V	5,31	V	144,77	V	17970	V
2026/06/24 22	SR	69,15	V	1,25	V	146,49	V	5,14	V	1,22	V	142,71	V	17432	V
2026/06/24 23	SR	234,84	V	7,97	V	106,56	V	11,03	V	0,93	V	140,91	V	16919	V
2026/06/24 24	SR	211,89	V	1,12	V	119,62	V	1,23	V	0,87	V	139,91	V	17083	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.1-255.7	0.0-10.1	93.9-213.8	0.0-11.1	0.6-7.4	139.9-150.3	16330.6-18919.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.1	2	139.6	1.8	1.4	144.5	17550.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/25 01	SR	86,91	V	3,30	V	149,60	V	10,50	V	0,91	V	140,86	V	17360	V
2026/06/25 02	SR	216,66	V	2,70	V	90,37	V	4,11	V	0,69	V	139,82	V	16737	V
2026/06/25 03	SR	154,59	V	3,96	V	111,74	V	3,56	V	0,70	V	139,82	V	16766	V
2026/06/25 04	SR	61,78	V	0,03	V	133,66	V	0,98	V	0,82	V	140,81	V	17259	V
2026/06/25 05	SR	98,91	V	0,64	V	119,55	V	0,45	V	0,88	V	141,48	V	17511	V
2026/06/25 06	SR	89,13	V	0,59	V	124,71	V	0,87	V	0,82	V	141,90	V	17526	V
2026/06/25 07	SR	113,70	V	1,88	V	121,33	V	0,77	V	0,78	V	141,96	V	17330	V
2026/06/25 08	SR	69,43	V	1,05	V	139,04	V	0,57	V	0,84	V	141,99	V	17416	V
2026/06/25 09	SR	65,13	V	1,19	V	144,28	V	0,44	V	0,84	V	142,45	V	17519	V
2026/06/25 10	SR	81,24	V	0,79	V	146,69	V	0,47	V	0,71	V	142,78	V	17350	V
2026/06/25 11	SR	26,61	V	0,15	V	179,91	V	0,02	V	0,85	V	143,72	V	17831	V
2026/06/25 12	SR	161,00	V	0,31	V	107,25	V	0,00	V	0,57	V	142,32	V	16652	V
2026/06/25 13	SR	204,16	V	0,92	V	105,70	V	0,05	V	0,66	V	142,04	V	16632	V
2026/06/25 14	SR	43,83	V	0,03	V	142,47	V	5,95	V	0,91	V	142,53	V	16889	V
2026/06/25 15	SR	53,36	V	0,03	V	148,55	V	1,52	V	0,72	V	142,44	V	16865	V
2026/06/25 16	SP	115,96	NV	6,28	NV	232,77	NV	0,35	NV	2,33	V	139,77	V	16813	NV
2026/06/25 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,05	V	130,14	V	0,00	NV
2026/06/25 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	10,45	V	124,70	V	0,00	NV
2026/06/25 19	SP	623,94	NV	59,04	NV	213,33	NV	6,66	NV	5,56	V	118,09	V	7683	NV
2026/06/25 20	AV	402,65	V	10,99	V	250,05	V	0,89	V	3,25	V	122,71	V	14714	V
2026/06/25 21	AV	5,54	V	0,24	V	209,14	V	0,00	V	1,96	V	133,31	V	16504	V
2026/06/25 22	SR	293,80	V	10,78	V	205,45	V	0,91	V	4,21	V	140,68	V	20105	V
2026/06/25 23	SR	74,08	V	0,81	V	175,46	V	0,01	V	1,45	V	143,04	V	19202	V
2026/06/25 24	SR	42,54	V	0,05	V	159,26	V	0,00	V	1,21	V	143,92	V	19023	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.6-293.8	0.0-10.8	90.4-205.5	0.0-10.5	0.6-4.2	139.8-143.9	16631.8-20105.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.6	1.6	139.2	1.7	1	141.9	17554.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/26 01	SR	128,82	V	0,99	V	125,13	V	2,98	V	0,90	V	142,98	V	17648	V
2026/06/26 02	SR	135,53	V	2,92	V	129,40	V	13,67	V	0,91	V	142,38	V	17426	V
2026/06/26 03	SR	176,74	V	3,76	V	137,31	V	23,88	V	0,96	V	142,34	V	16958	V
2026/06/26 04	SR	106,84	V	1,25	V	140,32	V	15,53	V	0,83	V	141,75	V	17169	V
2026/06/26 05	SR	141,82	V	2,28	V	132,99	V	14,04	V	0,82	V	141,51	V	17243	V
2026/06/26 06	SR	53,10	V	1,66	V	208,90	V	10,97	V	1,26	V	143,75	V	18778	V
2026/06/26 07	SR	74,68	V	0,45	V	145,84	V	1,80	V	0,84	V	143,80	V	17242	V
2026/06/26 08	SR	169,35	V	0,86	V	119,33	V	0,14	V	0,66	V	142,47	V	17066	V
2026/06/26 09	SR	210,17	V	2,51	V	135,18	V	0,48	V	0,75	V	142,91	V	17179	V
2026/06/26 10	SR	178,96	V	5,35	V	132,66	V	2,25	V	0,68	V	143,41	V	17088	V
2026/06/26 11	SR	97,51	V	0,96	V	118,59	V	1,96	V	0,60	V	140,35	V	13268	V
2026/06/26 12	SR	67,54	V	1,54	V	165,08	V	1,70	V	0,81	V	139,27	V	17290	V
2026/06/26 13	SR	112,41	V	0,03	V	115,92	V	0,00	V	0,69	V	142,46	V	17171	V
2026/06/26 14	SR	139,51	V	0,12	V	121,51	V	0,00	V	0,84	V	143,53	V	17245	V
2026/06/26 15	SR	170,46	V	1,80	V	140,56	V	0,11	V	0,71	V	144,02	V	17126	V
2026/06/26 16	SR	170,74	V	1,25	V	125,59	V	0,12	V	0,84	V	145,23	V	17316	V
2026/06/26 17	SR	98,31	V	0,01	V	125,28	V	0,00	V	0,76	V	144,45	V	17604	V
2026/06/26 18	SR	35,33	V	0,01	V	148,45	V	0,00	V	0,80	V	145,86	V	18268	V
2026/06/26 19	SR	115,29	V	0,54	V	146,42	V	0,00	V	0,84	V	146,38	V	18242	V
2026/06/26 20	SR	1354,11	18	1,00	V	214,22	V	0,00	V	2,75	V	147,48	V	19510	V
2026/06/26 21	SP	1000,00	NV	16,99	NV	296,89	NV	1,03	NV	4,08	V	140,02	V	18768	NV
2026/06/26 22	AV	292,58	V	20,58	V	253,95	V	10,88	V	2,84	V	136,42	V	13802	V
2026/06/26 23	AV	90,38	V	0,72	V	161,44	V	3,73	V	0,80	V	143,57	V	17886	V
2026/06/26 24	SR	67,42	V	0,45	V	153,71	V	0,58	V	1,04	V	146,73	V	18655	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.3-354.1	0.0-5.3	115.9-214.2	0.0-23.9	0.6-2.7	139.3-147.5	13267.9-19509.9
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.6	1.4	142	4.3	0.9	143.5	17404.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/27 01	SR	36,27	V	0,01	V	156,56	V	0,13	V	1,01	V	148,02	V	18704	V
2026/06/27 02	SR	56,81	V	0,01	V	154,13	V	0,00	V	1,13	V	149,10	V	19107	V
2026/06/27 03	SR	51,98	V	0,04	V	142,40	V	0,00	V	0,89	V	147,90	V	18124	V
2026/06/27 04	SR	88,23	V	0,11	V	127,17	V	0,21	V	0,78	V	146,58	V	17483	V
2026/06/27 05	SR	232,14	V	5,61	V	116,88	V	3,29	V	0,84	V	146,01	V	17278	V
2026/06/27 06	SR	111,63	V	0,13	V	115,44	V	0,02	V	0,85	V	146,99	V	17786	V
2026/06/27 07	SR	29,02	V	0,01	V	160,21	V	0,00	V	1,21	V	147,30	V	18444	V
2026/06/27 08	SR	107,04	V	0,09	V	116,63	V	0,01	V	1,45	V	146,46	V	17737	V
2026/06/27 09	SR	47,60	V	0,06	V	145,27	V	0,19	V	1,34	V	145,05	V	17780	V
2026/06/27 10	SR	71,62	V	0,76	V	136,69	V	1,77	V	1,30	V	144,28	V	17749	V
2026/06/27 11	SR	207,93	V	1,90	V	93,69	V	3,08	V	1,15	V	143,15	V	17096	V
2026/06/27 12	SR	114,02	V	0,11	V	111,01	V	0,68	V	1,33	V	143,60	V	17735	V
2026/06/27 13	SR	90,42	V	0,11	V	150,51	V	0,00	V	1,44	V	145,68	V	18770	V
2026/06/27 14	SR	59,84	V	0,01	V	141,57	V	0,00	V	1,39	V	146,16	V	18666	V
2026/06/27 15	SR	105,71	V	0,01	V	103,68	V	0,00	V	1,16	V	145,78	V	18021	V
2026/06/27 16	SR	59,89	V	0,01	V	121,83	V	0,00	V	1,19	V	145,38	V	18106	V
2026/06/27 17	SR	98,60	V	0,11	V	120,92	V	0,09	V	1,25	V	145,88	V	18347	V
2026/06/27 18	SR	32,26	V	0,01	V	157,96	V	0,00	V	1,36	V	146,31	V	18390	V
2026/06/27 19	SR	112,63	V	0,47	V	133,36	V	0,02	V	0,96	V	143,27	V	17410	V
2026/06/27 20	SR	140,25	V	1,14	V	129,94	V	0,14	V	1,08	V	143,21	V	17787	V
2026/06/27 21	SR	46,10	V	0,02	V	170,53	V	0,00	V	1,06	V	145,27	V	19114	V
2026/06/27 22	SR	92,03	V	0,08	V	124,69	V	0,00	V	0,76	V	144,43	V	17869	V
2026/06/27 23	SR	46,04	V	0,01	V	156,37	V	0,00	V	0,92	V	144,49	V	18675	V
2026/06/27 24	SR	54,94	V	0,01	V	144,05	V	0,00	V	0,88	V	145,07	V	18408	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.0-232.1	0.0-5.6	93.7-170.5	0.0-3.3	0.8-1.5	143.2-149.1	17095.7-19113.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	87.2	0.5	134.6	0.4	1.1	145.6	18107.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/28 01	SR	63,14	V	0,05	V	125,31	V	0,00	V	0,86	V	144,46	V	18104	V
2026/06/28 02	SR	51,70	V	0,01	V	126,74	V	0,00	V	0,84	V	144,70	V	17978	V
2026/06/28 03	SR	96,70	V	0,73	V	110,23	V	0,07	V	0,74	V	144,38	V	17605	V
2026/06/28 04	SR	8,92	V	0,01	V	196,59	V	0,00	V	1,03	V	147,05	V	19080	V
2026/06/28 05	SR	173,25	V	1,81	V	108,24	V	0,30	V	0,74	V	145,71	V	17495	V
2026/06/28 06	SR	27,67	V	0,01	V	146,26	V	0,00	V	0,77	V	145,84	V	18211	V
2026/06/28 07	SR	115,51	V	2,11	V	114,02	V	0,87	V	0,82	V	145,44	V	17275	V
2026/06/28 08	SR	260,22	V	4,95	V	94,30	V	1,51	V	0,74	V	143,55	V	16849	V
2026/06/28 09	SR	260,31	V	5,93	V	107,14	V	1,80	V	0,69	V	144,60	V	16990	V
2026/06/28 10	SR	112,50	V	1,92	V	164,35	V	0,45	V	0,76	V	144,63	V	16582	V
2026/06/28 11	SR	142,40	V	1,08	V	120,50	V	0,08	V	0,74	V	142,86	V	16699	V
2026/06/28 12	SR	101,32	V	0,30	V	122,14	V	0,01	V	0,71	V	145,51	V	17257	V
2026/06/28 13	SR	102,43	V	1,48	V	122,38	V	0,38	V	0,77	V	146,14	V	17354	V
2026/06/28 14	SR	135,64	V	1,07	V	119,44	V	0,13	V	0,83	V	146,50	V	17464	V
2026/06/28 15	SR	155,41	V	1,19	V	117,57	V	0,17	V	0,78	V	147,27	V	17365	V
2026/06/28 16	SR	82,55	V	0,79	V	128,88	V	0,12	V	0,70	V	146,46	V	16146	V
2026/06/28 17	SR	109,80	V	1,60	V	121,40	V	0,43	V	0,90	V	146,55	V	17298	V
2026/06/28 18	SR	27,89	V	0,02	V	145,49	V	0,00	V	0,90	V	147,35	V	17904	V
2026/06/28 19	SR	122,16	V	0,63	V	122,31	V	0,03	V	0,91	V	147,29	V	17841	V
2026/06/28 20	SR	219,24	V	9,14	V	110,05	V	10,47	V	1,17	V	147,83	V	16989	V
2026/06/28 21	SR	45,55	V	0,01	V	136,53	V	0,00	V	0,98	V	147,62	V	17806	V
2026/06/28 22	SR	109,21	V	0,14	V	111,42	V	0,00	V	0,95	V	147,50	V	17814	V
2026/06/28 23	SR	92,28	V	0,29	V	113,68	V	0,01	V	0,91	V	147,66	V	17771	V
2026/06/28 24	SR	127,91	V	1,78	V	115,98	V	0,43	V	0,94	V	148,36	V	17836	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-260.3	0.0-9.1	94.3-196.6	0.0-10.5	0.7-1.2	142.9-148.4	16145.6-19079.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.3	1.5	125	0.7	0.8	146.1	17488
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Mella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]