


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/08 01	SR	101,69	V	8,60	V	187,07	V	0,15	V	0,95	V	130,57	V	18669	V
2026/06/08 02	SR	51,15	V	3,71	V	217,05	V	0,26	V	2,41	V	131,12	V	19237	V
2026/06/08 03	SR	214,14	V	25,03	V	172,51	V	7,58	V	1,09	V	130,98	V	18499	V
2026/06/08 04	SR	97,16	V	7,10	V	169,38	V	0,08	V	1,51	V	131,20	V	19066	V
2026/06/08 05	SR	51,44	V	1,79	V	171,49	V	0,00	V	2,47	V	131,93	V	19465	V
2026/06/08 06	SR	61,64	V	2,80	V	161,45	V	0,00	V	2,55	V	132,61	V	19443	V
2026/06/08 07	SR	33,38	V	1,36	V	200,48	V	0,00	V	5,40	V	133,73	V	20465	V
2026/06/08 08	SR	29,02	V	1,31	V	217,57	V	0,00	V	4,77	NV	135,38	V	21183	V
2026/06/08 09	SR	18,00	V	1,06	V	253,14	V	0,00	V	2,67	V	137,02	V	22150	V
2026/06/08 10	SR	67,65	V	4,14	V	193,32	V	0,01	V	1,71	V	136,90	V	21000	V
2026/06/08 11	SR	258,01	V	27,14	V	147,45	V	1,54	V	2,02	V	140,08	V	20600	V
2026/06/08 12	SR	114,30	V	7,31	V	182,04	V	0,04	V	1,92	V	143,01	V	20368	V
2026/06/08 13	SR	88,89	V	8,38	V	208,32	V	0,59	V	1,67	V	142,92	V	20559	V
2026/06/08 14	SR	266,16	NV	27,75	NV	175,14	NV	3,93	NV	6,95	NV	141,88	NV	19823	NV
2026/06/08 15	SR	115,18	V	8,62	V	204,80	V	1,02	V	5,69	V	144,42	V	20822	V
2026/06/08 16	SR	99,29	V	4,27	V	210,68	V	1,26	V	8,46	V	145,56	V	21407	V
2026/06/08 17	SR	113,54	V	6,82	V	177,15	V	1,55	V	3,76	V	145,44	V	20483	V
2026/06/08 18	SR	66,14	V	2,45	V	178,95	V	1,05	V	2,40	V	142,75	V	19747	V
2026/06/08 19	SR	76,56	V	3,28	V	166,53	V	1,01	V	1,24	V	140,97	V	19129	V
2026/06/08 20	SR	47,06	V	1,51	V	183,58	V	1,02	V	2,03	V	141,33	V	19852	V
2026/06/08 21	SR	51,43	V	2,42	V	195,67	V	1,23	V	2,91	V	142,20	V	20240	V
2026/06/08 22	SR	75,18	V	2,64	V	167,09	V	1,18	V	1,61	V	142,15	V	19918	V
2026/06/08 23	SR	199,51	V	15,37	V	138,37	V	1,57	V	1,71	V	141,66	V	19411	V
2026/06/08 24	SR	115,69	V	6,52	V	160,57	V	1,24	V	2,30	V	142,85	V	20119	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-258.0	1.1-27.1	138.4-253.1	0.0-7.6	1.0-8.5	130.6-145.6	18498.7-22150.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.3	6.7	185.4	1	2.7	138.6	20079.6
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

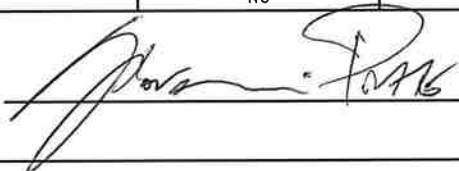

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/09 01	SR	226,02	V	19,39	V	142,02	V	2,04	V	1,36	V	142,27	V	19566	V
2026/06/09 02	SR	31,85	V	1,21	V	218,02	V	1,28	V	5,31	V	144,52	V	21497	V
2026/06/09 03	SR	86,98	V	4,31	V	162,94	V	1,09	V	3,84	V	145,03	V	20347	V
2026/06/09 04	SR	277,94	V	28,45	V	128,65	V	3,88	V	1,49	V	143,61	V	19240	V
2026/06/09 05	SR	203,51	V	15,42	V	133,88	V	1,49	V	1,55	V	143,04	V	19590	V
2026/06/09 06	SR	158,69	V	9,58	V	143,70	V	1,09	V	1,78	V	143,41	V	19738	V
2026/06/09 07	SR	226,07	V	20,58	V	115,01	V	0,26	V	1,63	V	144,02	V	19384	V
2026/06/09 08	SR	53,86	V	1,68	V	168,02	V	0,00	V	3,55	V	145,68	V	20160	V
2026/06/09 09	SR	25,45	V	1,26	V	189,44	V	0,00	V	1,73	V	143,33	V	17406	V
2026/06/09 10	SR	19,14	V	1,36	V	198,18	V	0,00	V	0,52	V	136,43	V	15291	V
2026/06/09 11	SR	13,60	NV	1,02	NV	175,85	NV	0,00	NV	0,47	NV	133,80	NV	15404	NV
2026/06/09 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/09 13	SR	221,26	NV	19,78	NV	98,73	NV	0,08	NV	0,60	NV	130,88	NV	14509	NV
2026/06/09 14	SR	196,00	V	11,66	V	103,86	V	0,01	V	1,72	V	135,57	V	17892	V
2026/06/09 15	SR	206,63	V	11,22	V	120,88	V	0,00	V	3,50	V	143,85	V	20040	V
2026/06/09 16	SR	151,46	V	7,67	V	121,83	V	0,00	V	2,11	V	145,08	V	19605	V
2026/06/09 17	SR	200,32	V	15,69	V	116,61	V	0,01	V	1,53	V	145,44	V	19039	V
2026/06/09 18	SR	81,83	V	5,44	V	141,06	V	0,02	V	0,66	V	143,75	V	18509	V
2026/06/09 19	SR	136,44	V	9,52	V	121,14	V	0,15	V	1,00	V	142,45	V	18230	V
2026/06/09 20	SR	135,20	V	7,92	V	116,58	V	0,00	V	0,85	V	140,99	V	17807	V
2026/06/09 21	SR	119,43	V	7,17	V	122,54	V	0,00	V	1,12	V	137,88	V	18039	V
2026/06/09 22	SR	75,75	V	2,25	V	117,54	V	0,00	V	0,80	V	138,49	V	18609	V
2026/06/09 23	SR	139,31	V	5,91	V	106,86	V	0,00	V	1,55	V	139,88	V	19060	V
2026/06/09 24	SR	205,95	V	14,07	V	94,20	V	0,00	V	1,09	V	140,54	V	18880	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-277.9	1.2-28.4	94.2-218.0	0.0-3.9	0.5-5.3	135.6-145.7	15290.5-21497.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	140,8	9,6	137,3	0,5	1,8	142,2	18949
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/10 01	SR	128,59	V	5,48	V	120,65	V	0,00	V	2,11	V	141,29	V	19504	V
2026/06/10 02	SR	244,49	V	14,14	V	83,49	V	0,00	V	1,48	V	141,81	V	19150	V
2026/06/10 03	SR	162,69	V	13,77	V	102,96	V	0,01	V	1,67	V	141,63	V	19217	V
2026/06/10 04	SR	38,60	V	1,29	V	151,27	V	0,00	V	2,98	V	142,76	V	20449	V
2026/06/10 05	SR	39,37	V	1,29	V	147,87	V	0,00	V	2,84	V	143,60	V	20453	V
2026/06/10 06	SR	22,00	V	1,05	V	163,99	V	0,00	V	2,45	V	143,37	V	20328	V
2026/06/10 07	SR	76,74	V	2,87	V	144,65	V	0,00	V	1,99	V	142,80	V	19597	V
2026/06/10 08	SR	81,73	V	3,96	V	151,06	V	0,00	V	2,06	V	142,50	V	19511	V
2026/06/10 09	SR	149,18	V	12,67	V	143,35	V	0,66	V	1,45	V	142,63	V	19099	V
2026/06/10 10	SR	231,07	V	19,46	V	125,17	V	0,07	V	1,33	V	141,78	V	18529	V
2026/06/10 11	SR	54,82	V	1,78	V	167,45	V	0,00	V	2,44	V	144,03	V	19903	V
2026/06/10 12	SR	99,13	V	3,27	V	175,91	V	0,00	V	2,91	V	145,61	V	20444	V
2026/06/10 13	SR	89,12	V	2,88	V	150,32	V	0,00	V	1,35	V	145,73	V	19124	V
2026/06/10 14	SR	183,65	V	15,39	V	149,46	V	1,33	V	0,95	V	143,48	V	18532	V
2026/06/10 15	SR	1311,24	18	131,84	18	127,38	V	4,91	V	1,05	V	143,42	V	18347	V
2026/06/10 16	SR	240,76	V	28,08	V	137,88	V	7,21	V	1,27	V	144,40	V	18213	V
2026/06/10 17	SR	71,03	V	2,22	V	167,31	V	0,00	V	1,90	V	145,35	V	19363	V
2026/06/10 18	SR	147,72	V	6,80	V	134,42	V	0,00	V	1,47	V	145,01	V	18450	V
2026/06/10 19	SR	87,00	V	3,21	V	145,51	V	0,00	V	0,64	V	141,96	V	18152	V
2026/06/10 20	SR	81,61	V	3,04	V	152,28	V	0,00	V	0,94	V	140,93	V	18699	V
2026/06/10 21	SR	126,67	V	8,77	V	155,10	V	0,17	V	1,64	V	141,52	V	18990	V
2026/06/10 22	SR	147,22	V	12,86	V	162,04	V	0,33	V	1,98	V	141,14	V	18912	V
2026/06/10 23	SR	287,56	V	134,59	18	146,78	V	2,84	V	1,86	V	140,95	V	18942	V
2026/06/10 24	SR	196,64	V	18,61	V	149,00	V	0,94	V	1,72	V	141,25	V	18870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.0-311.2	1.0-34.6	83.5-175.9	0.0-7.2	0.6-3.0	140.9-145.7	18151.5-20453.3
Supero Orario	1	2	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	137.4	10.4	144	0.8	1.8	142.9	19199.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/11 01	SR	50,20	V	2,23	V	196,48	V	0,00	V	2,23	V	141,98	V	19441	V
2026/06/11 02	SR	51,72	V	5,04	V	229,37	V	0,21	V	2,81	V	143,34	V	20133	V
2026/06/11 03	SR	213,14	V	22,11	V	154,06	V	2,10	V	1,11	V	142,08	V	18208	V
2026/06/11 04	SR	220,00	V	23,02	V	152,05	V	2,68	V	0,83	V	140,16	V	17723	V
2026/06/11 05	SR	193,01	V	18,34	V	152,14	V	0,45	V	0,56	V	140,30	V	17861	V
2026/06/11 06	SR	61,51	V	4,61	V	196,80	V	0,01	V	1,40	V	141,17	V	18954	V
2026/06/11 07	SR	212,76	V	19,44	V	131,39	V	1,86	V	0,68	V	141,86	V	18694	V
2026/06/11 08	SR	159,35	V	12,42	V	136,49	V	0,14	V	0,68	V	141,77	V	18635	V
2026/06/11 09	SR	235,17	V	21,30	V	119,86	V	1,93	V	0,74	V	141,26	V	18086	V
2026/06/11 10	SR	60,33	V	2,42	V	168,58	V	0,00	V	0,90	V	141,59	V	18495	V
2026/06/11 11	SR	166,30	V	12,48	V	132,53	V	0,62	V	1,34	V	142,92	V	18966	V
2026/06/11 12	SR	69,42	V	2,32	V	143,57	V	0,00	V	1,28	V	144,48	V	19175	V
2026/06/11 13	SR	253,83	V	21,13	V	116,33	V	0,45	V	1,02	V	144,54	V	18589	V
2026/06/11 14	SR	93,40	V	8,84	V	187,28	V	1,55	V	3,11	V	145,85	V	20002	V
2026/06/11 15	SR	176,76	V	15,19	V	142,28	V	3,05	V	0,98	V	143,15	V	18351	V
2026/06/11 16	SR	88,88	V	5,54	V	144,18	V	0,05	V	1,28	V	142,28	V	18914	V
2026/06/11 17	SR	43,76	V	1,36	V	140,82	V	0,00	V	1,21	V	143,09	V	18795	V
2026/06/11 18	SR	271,34	V	22,71	V	94,94	V	0,52	V	0,92	V	141,88	V	18127	V
2026/06/11 19	SR	142,97	V	5,75	V	131,44	V	0,00	V	1,34	V	143,24	V	19028	V
2026/06/11 20	SR	88,30	V	2,72	V	137,83	V	0,00	V	0,99	V	143,72	V	18710	V
2026/06/11 21	SR	95,89	V	3,24	V	128,03	V	0,00	V	1,47	V	144,34	V	19133	V
2026/06/11 22	SR	81,40	V	2,39	V	133,75	V	0,00	V	1,99	V	145,02	V	19500	V
2026/06/11 23	SR	136,99	V	6,76	V	110,29	V	0,00	V	1,24	V	145,36	V	18876	V
2026/06/11 24	SR	82,36	V	3,50	V	125,01	V	0,00	V	0,87	V	144,77	V	18819	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	43.8-271.3	1.4-23.0	94.9-229.4	0.0-3.1	0.6-3.1	140.2-145.9	17723.2-20133.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	135.4	10.2	146.1	0.7	1.3	142.9	18800.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: