

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/10 01	SR	227,69	V	4,04	V	135,32	V	3,10	V	0,38	V	106,70	V	30302	V
2025/10/10 02	SR	124,13	V	3,57	V	168,04	V	9,93	V	0,41	V	106,66	V	30337	V
2025/10/10 03	SR	251,24	V	6,39	V	145,04	V	13,02	V	0,46	V	106,54	V	30420	V
2025/10/10 04	SR	105,58	V	2,05	V	176,12	V	6,81	V	0,47	V	106,36	V	30345	V
2025/10/10 05	SR	146,37	V	3,28	V	171,08	V	5,24	V	0,52	V	106,02	V	30590	V
2025/10/10 06	SR	205,63	V	2,88	V	118,87	V	3,97	V	0,57	V	106,76	V	30533	V
2025/10/10 07	SR	88,01	V	0,72	V	144,14	V	1,22	V	0,44	V	107,02	V	30698	V
2025/10/10 08	SR	57,41	V	0,06	V	145,83	V	0,75	V	0,46	V	106,69	V	30746	V
2025/10/10 09	SR	42,59	V	0,05	V	138,55	V	0,01	V	0,40	V	107,26	V	30707	V
2025/10/10 10	SR	68,57	V	0,45	V	134,47	V	0,05	V	0,36	V	107,58	V	30424	V
2025/10/10 11	SR	57,48	V	0,68	V	145,24	V	0,13	V	0,35	V	108,07	V	30460	V
2025/10/10 12	SR	39,69	V	0,01	NV	149,12	V	0,00	V	0,36	NV	107,93	V	31237	NV
2025/10/10 13	SR	49,59	V	0,05	V	135,27	V	0,00	V	0,34	V	108,03	V	31921	V
2025/10/10 14	SR	74,67	V	0,16	V	128,01	V	0,01	V	0,34	V	108,59	V	31491	V
2025/10/10 15	SR	189,47	V	3,03	V	102,40	V	0,71	V	0,36	V	108,75	V	30961	V
2025/10/10 16	SR	178,20	V	1,75	V	100,13	V	0,24	V	0,47	V	108,71	V	30776	V
2025/10/10 17	SR	210,66	V	2,58	V	98,01	V	0,29	V	0,34	V	108,28	V	30755	V
2025/10/10 18	SR	103,94	V	0,19	V	111,19	V	0,00	V	0,40	V	108,21	V	30798	V
2025/10/10 19	SR	225,45	V	2,56	V	95,69	V	0,24	V	0,35	V	108,00	V	30851	V
2025/10/10 20	SR	108,35	V	0,27	V	117,50	V	0,02	V	0,37	V	107,63	V	30944	V
2025/10/10 21	SR	93,99	V	0,15	V	121,98	V	0,00	V	0,36	V	107,43	V	30948	V
2025/10/10 22	SR	131,61	V	0,25	V	105,43	V	0,00	V	0,36	V	107,31	V	30875	V
2025/10/10 23	SR	152,76	V	0,35	V	100,02	V	0,00	V	0,57	V	107,73	V	30943	V
2025/10/10 24	SR	116,62	V	0,30	V	113,66	V	0,00	V	0,41	V	107,91	V	30788	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.7-251.2	0.0-6.4	95.7-176.1	0.0-13.0	0.3-0.6	106.0-108.8	30301.5-31921.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.1	1.6	129.2	1.9	0.4	107.5	30765.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/11 01	SR	49,98	V	0,01	V	131,82	V	0,00	V	0,42	V	107,48	V	30860	V
2025/10/11 02	SR	84,33	V	0,12	V	127,46	V	0,00	V	0,39	V	107,32	V	30972	V
2025/10/11 03	SR	140,62	V	0,68	V	108,32	V	0,03	V	0,34	V	107,49	V	31132	V
2025/10/11 04	SR	161,74	V	0,97	V	106,50	V	0,05	V	0,34	V	107,64	V	31222	V
2025/10/11 05	SR	76,84	V	0,16	V	129,22	V	0,00	V	0,37	V	107,36	V	31120	V
2025/10/11 06	SR	154,17	V	2,06	V	117,90	V	0,20	V	0,35	V	107,27	V	31264	V
2025/10/11 07	SR	186,99	V	1,02	V	105,44	V	0,03	V	0,36	V	107,32	V	31303	V
2025/10/11 08	SR	129,58	V	0,49	V	118,27	V	0,00	V	0,34	V	106,85	V	31194	V
2025/10/11 09	SR	175,33	V	0,98	V	107,91	V	0,01	V	0,37	V	107,35	V	31175	V
2025/10/11 10	SR	75,14	V	0,30	V	131,58	V	0,00	V	0,40	V	107,47	V	31003	V
2025/10/11 11	SR	40,27	V	0,01	V	147,99	V	0,00	V	0,38	V	107,58	V	30952	V
2025/10/11 12	SR	90,71	V	0,43	V	128,28	V	0,01	V	0,34	V	108,06	V	31978	V
2025/10/11 13	SR	152,65	V	1,95	V	112,74	V	0,19	V	0,35	V	108,92	V	32090	V
2025/10/11 14	SR	43,48	V	0,05	V	147,07	V	0,00	V	0,36	V	108,93	V	31152	V
2025/10/11 15	SR	32,33	V	0,01	V	150,74	V	0,00	V	0,36	V	108,42	V	31104	V
2025/10/11 16	SR	49,11	V	0,04	V	141,86	V	0,00	V	0,34	V	108,58	V	31027	V
2025/10/11 17	SR	88,96	V	0,47	V	123,49	V	0,05	V	0,35	V	108,96	V	31026	V
2025/10/11 18	SR	81,32	V	0,62	V	126,91	V	0,08	V	0,35	V	108,92	V	30938	V
2025/10/11 19	SR	147,53	V	1,19	V	105,04	V	0,14	V	0,35	V	108,95	V	30914	V
2025/10/11 20	SR	39,37	V	0,02	V	144,97	V	0,00	V	0,35	V	108,40	V	30817	V
2025/10/11 21	SR	77,61	V	0,39	V	132,48	V	0,18	V	0,35	V	108,29	V	31079	V
2025/10/11 22	SR	91,06	V	0,46	V	126,28	V	0,11	V	0,46	V	108,41	V	31030	V
2025/10/11 23	SR	102,52	V	2,14	V	136,52	V	0,75	V	0,35	V	108,08	V	30929	V
2025/10/11 24	SR	67,91	V	0,27	V	141,82	V	0,82	V	0,36	V	107,85	V	31167	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.3-187.0	0.0-2.1	105.0-150.7	0.0-0.8	0.3-0.5	106.8-109.0	30816.6-32090.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	97.5	0.6	127.1	0.1	0.4	108	31143.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

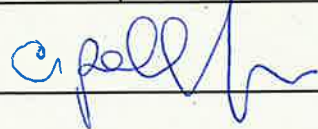

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/12 01	SR	100,27	V	1,22	V	136,94	V	1,10	V	0,37	V	108,18	V	31250	V
2025/10/12 02	SR	139,95	V	1,20	V	121,12	V	0,77	V	0,34	V	108,25	V	31382	V
2025/10/12 03	SR	119,54	V	1,15	V	124,33	V	0,41	V	0,35	V	108,10	V	31315	V
2025/10/12 04	SR	147,08	V	1,25	V	112,48	V	0,26	V	0,33	V	108,12	V	31264	V
2025/10/12 05	SR	109,05	V	1,15	V	120,31	V	0,26	V	0,35	V	108,40	V	31303	V
2025/10/12 06	SR	75,29	V	0,18	V	124,78	V	0,02	V	0,33	V	108,54	V	31319	V
2025/10/12 07	SR	113,39	V	1,26	V	112,94	V	0,25	V	0,32	V	108,45	V	31192	V
2025/10/12 08	SR	57,36	V	0,20	V	139,82	V	0,09	V	0,33	V	108,29	V	31339	V
2025/10/12 09	SR	93,83	V	1,15	V	135,64	V	0,56	V	0,32	V	108,14	V	31388	V
2025/10/12 10	SR	167,14	V	2,49	V	112,14	V	0,69	V	0,31	V	108,01	V	31044	V
2025/10/12 11	SR	25,87	V	0,01	V	154,07	V	0,00	V	0,42	V	108,42	V	31296	V
2025/10/12 12	SR	53,11	V	0,01	NV	134,72	V	0,00	V	0,41	NV	108,71	V	31708	NV
2025/10/12 13	SR	36,30	V	0,01	V	153,30	V	0,00	V	0,36	V	109,12	V	31855	V
2025/10/12 14	SR	56,38	V	0,01	V	137,44	V	0,00	V	0,36	V	109,24	V	31129	V
2025/10/12 15	SR	96,13	NV	0,05	NV	176,37	NV	0,00	NV	1,51	V	117,43	V	30459	NV
2025/10/12 16	SR	212,67	V	0,38	V	1300,17	18	0,18	V	0,80	V	133,93	V	34940	V
2025/10/12 17	SR	171,04	V	2,04	V	131,07	V	0,21	V	0,45	V	138,43	V	35467	V
2025/10/12 18	SR	132,01	V	0,10	V	116,58	V	0,00	V	0,45	V	140,96	V	34478	V
2025/10/12 19	SR	107,70	V	0,18	V	125,85	V	0,00	V	0,44	V	142,90	V	34006	V
2025/10/12 20	SR	148,79	V	0,73	V	127,43	V	0,04	V	0,45	V	143,98	V	34352	V
2025/10/12 21	SR	108,58	V	0,43	V	132,99	V	0,03	V	0,45	V	143,70	V	33781	V
2025/10/12 22	SR	129,27	V	1,74	V	142,48	V	0,29	V	0,44	V	143,45	V	33812	V
2025/10/12 23	SR	110,04	V	0,99	V	133,48	V	0,17	V	0,49	V	143,79	V	33902	V
2025/10/12 24	SR	119,63	V	0,54	V	126,87	V	0,05	V	0,44	V	141,95	V	33436	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.9-212.7	0.0-2.5	112.1-300.2	0.0-1.1	0.3-1.5	108.0-144.0	31043.8-35466.7
Supero Orario	0	0	1	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.2	0.8	137.3	0.2	0.5	121.2	32511.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/13 01	SR	42,93	V	0,01	V	139,75	V	0,00	V	0,43	V	142,25	V	33984	V
2025/10/13 02	SR	61,06	V	0,01	V	130,27	V	0,00	V	0,41	V	141,98	V	33738	V
2025/10/13 03	SR	51,45	V	0,05	V	133,75	V	0,00	V	0,43	V	142,31	V	34073	V
2025/10/13 04	SR	108,31	V	0,12	V	111,55	V	0,00	V	0,39	V	141,67	V	33496	V
2025/10/13 05	SR	131,19	V	1,12	V	114,57	V	0,10	V	0,39	V	141,54	V	33388	V
2025/10/13 06	SR	189,09	V	2,45	V	115,28	V	0,28	V	0,41	V	141,91	V	33565	V
2025/10/13 07	SR	40,88	V	0,01	V	147,45	V	0,00	V	0,43	V	143,60	V	34289	V
2025/10/13 08	SR	153,38	V	2,41	V	117,66	V	0,31	V	1,47	V	140,07	V	33848	V
2025/10/13 09	SR	125,06	V	0,92	V	121,69	V	0,09	V	0,62	V	142,39	V	33703	V
2025/10/13 10	SR	120,74	V	1,44	V	123,79	V	0,19	V	0,50	V	142,61	V	34218	V
2025/10/13 11	SR	90,04	V	0,17	V	117,68	V	0,00	V	0,46	V	142,78	V	34092	V
2025/10/13 12	SR	188,15	V	0,87	V	84,99	V	0,22	V	0,46	V	143,19	V	33938	V
2025/10/13 13	SR	128,12	V	0,32	V	89,52	V	0,01	V	0,44	V	143,75	V	34041	V
2025/10/13 14	SR	156,76	V	1,72	V	88,77	V	0,16	V	0,45	V	144,32	V	33610	V
2025/10/13 15	SR	73,76	V	0,22	V	109,79	V	0,01	V	1,58	V	116,37	V	30218	V
2025/10/13 16	SR	192,40	V	3,50	V	80,63	V	0,72	V	1,19	V	109,15	V	29732	V
2025/10/13 17	SR	104,19	V	0,19	V	97,04	V	0,02	V	0,49	V	107,96	V	30262	V
2025/10/13 18	SR	133,15	V	0,69	V	92,01	V	0,10	V	0,50	V	107,88	V	30460	V
2025/10/13 19	SR	149,64	V	0,52	V	91,17	V	0,05	V	0,43	V	108,06	V	30512	V
2025/10/13 20	SR	52,26	V	0,01	V	114,04	V	0,08	V	0,41	V	107,48	V	30599	V
2025/10/13 21	SR	18,22	V	0,01	V	162,35	V	4,72	V	0,47	V	106,62	V	30768	V
2025/10/13 22	SR	84,01	V	1,10	V	161,13	V	15,18	V	0,42	V	106,33	V	30881	V
2025/10/13 23	SR	41,54	V	0,11	V	178,73	V	17,28	V	0,40	V	106,23	V	30823	V
2025/10/13 24	SR	112,84	V	3,28	V	168,33	V	21,43	V	0,38	V	105,01	V	30339	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-192.4	0.0-3.5	80.6-178.7	0.0-21.4	0.4-1.6	105.0-144.3	29732.2-34289.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.2	0.9	120.5	2.5	0.6	128.1	32440.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/14 01	SR	211,30	V	4,61	V	135,43	V	18,31	V	0,39	V	104,78	V	30466	V
2025/10/14 02	SR	73,92	V	0,23	V	149,73	V	11,53	V	0,36	V	105,17	V	30590	V
2025/10/14 03	SR	41,59	V	0,06	V	159,64	V	12,65	V	0,34	V	105,32	V	30605	V
2025/10/14 04	SR	108,34	V	1,30	V	150,11	V	13,19	V	0,32	V	105,15	V	30389	V
2025/10/14 05	SR	214,87	V	4,82	V	126,85	V	14,18	V	0,25	V	104,57	V	29703	V
2025/10/14 06	SR	146,69	V	2,96	V	121,09	V	5,35	V	0,19	V	104,16	V	29593	V
2025/10/14 07	SR	32,08	V	0,01	V	140,76	V	2,23	V	0,27	V	106,42	V	30289	V
2025/10/14 08	SR	52,54	V	0,70	V	149,11	V	1,18	V	0,32	V	107,14	V	30732	V
2025/10/14 09	SR	42,23	V	0,69	V	168,28	V	0,37	V	0,39	V	106,64	V	30767	V
2025/10/14 10	SR	142,20	V	4,40	V	229,33	V	3,39	V	0,96	V	125,01	V	26339	V
2025/10/14 11	SR	74,41	V	0,91	V	154,93	V	1,26	V	0,36	V	129,90	V	32931	V
2025/10/14 12	SR	109,29	V	1,31	NV	136,16	V	0,49	V	0,39	NV	138,31	V	34324	NV
2025/10/14 13	SR	122,30	V	2,53	V	128,47	V	2,29	V	1,09	V	116,21	V	31580	V
2025/10/14 14	SR	103,99	V	0,11	V	122,36	V	0,75	V	0,47	V	108,52	V	31130	V
2025/10/14 15	SR	102,46	V	0,37	V	132,75	V	0,27	V	0,43	V	108,08	V	30743	V
2025/10/14 16	SR	164,47	V	1,06	V	123,93	V	0,34	V	1,68	V	107,12	V	30653	V
2025/10/14 17	SR	183,32	V	1,72	V	114,08	V	0,76	V	0,40	V	106,46	V	30657	V
2025/10/14 18	SR	133,57	V	0,69	V	117,53	V	1,19	V	0,37	V	106,27	V	30586	V
2025/10/14 19	SR	140,74	V	0,96	V	111,05	V	1,66	V	0,42	V	105,91	V	30648	V
2025/10/14 20	SR	140,80	V	1,73	V	122,57	V	1,28	V	0,34	V	106,28	V	30471	V
2025/10/14 21	SR	157,70	V	1,46	V	109,16	V	1,05	V	0,32	V	106,54	V	30498	V
2025/10/14 22	SR	233,86	V	2,38	V	94,74	V	0,45	V	0,32	V	106,81	V	30628	V
2025/10/14 23	SR	159,28	V	0,29	V	106,76	V	0,00	V	0,33	V	106,95	V	30691	V
2025/10/14 24	SR	1302,83	18	2,55	V	93,47	V	0,09	V	0,33	V	107,23	V	30690	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-302.8	0.0-4.8	93.5-229.3	0.0-18.3	0.2-1.7	104.2-138.3	26339.4-32930.6
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.1	1.6	133.3	3.9	0.5	109.8	30494.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/15 01	SR	210,79	V	1,67	V	122,53	V	0,06	V	0,33	V	107,38	V	30677	V
2025/10/15 02	SR	127,12	V	0,35	V	143,89	V	0,00	V	0,35	V	107,13	V	31060	V
2025/10/15 03	SR	72,78	V	0,64	V	175,63	V	0,01	V	0,42	V	107,05	V	31236	V
2025/10/15 04	SR	23,42	V	0,02	V	185,07	V	0,00	V	0,38	V	106,73	V	31766	V
2025/10/15 05	SR	38,48	V	0,04	V	178,99	V	0,00	V	0,41	V	107,01	V	31502	V
2025/10/15 06	SR	36,44	V	0,07	V	178,59	V	0,00	V	0,41	V	106,78	V	31417	V
2025/10/15 07	SR	170,61	V	0,95	V	144,78	V	0,00	V	0,63	V	119,12	V	33173	V
2025/10/15 08	SR	210,64	V	1,21	V	132,97	V	0,01	V	0,47	V	139,14	V	34758	V
2025/10/15 09	SR	143,83	V	0,31	V	127,64	V	0,00	V	0,37	V	138,50	V	32979	V
2025/10/15 10	SR	128,59	V	0,22	V	122,89	V	0,00	V	0,32	V	136,17	V	31880	V
2025/10/15 11	SR	89,14	V	0,07	V	119,47	V	0,00	V	0,26	V	134,96	V	30935	V
2025/10/15 12	SR	145,34	V	0,64	NV	123,07	V	0,00	V	0,29	NV	135,20	V	31858	NV
2025/10/15 13	SR	84,33	V	0,10	V	132,64	V	0,00	V	0,32	V	136,20	V	32647	V
2025/10/15 14	SR	166,92	V	1,80	V	124,02	V	0,13	V	0,53	V	135,65	V	31781	V
2025/10/15 15	SR	111,86	V	1,58	V	140,23	V	0,14	V	0,67	V	110,24	V	30702	V
2025/10/15 16	SR	135,69	V	1,27	V	122,92	V	0,13	V	0,41	V	107,99	V	30465	V
2025/10/15 17	SR	194,79	V	2,44	V	112,65	V	0,14	V	0,36	V	107,95	V	30271	V
2025/10/15 18	SR	177,56	V	1,29	V	118,59	V	0,03	V	0,50	V	107,40	V	30248	V
2025/10/15 19	SR	125,79	V	0,57	V	123,50	V	0,02	V	0,37	V	107,05	V	30365	V
2025/10/15 20	SR	179,45	V	3,36	V	130,46	V	0,35	V	0,33	V	107,26	V	30279	V
2025/10/15 21	SR	113,61	V	2,31	V	160,52	V	0,60	V	0,34	V	107,10	V	30478	V
2025/10/15 22	SR	274,29	V	6,65	V	134,00	V	1,57	V	0,39	V	107,09	V	30744	V
2025/10/15 23	SR	116,16	V	1,70	V	165,07	V	0,25	V	0,32	V	107,47	V	31218	V
2025/10/15 24	SR	22,22	V	0,01	V	175,99	V	0,00	V	0,32	V	107,10	V	30543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.2-274.3	0.0-6.6	112.6-185.1	0.0-1.6	0.3-0.7	106.7-139.1	30247.9-34757.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.2	1.2	141.5	0.1	0.4	116.4	31353.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuliano Pissin

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA-NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/16 01	SR	45,47	V	0,05	V	150,12	V	0,00	V	0,33	V	107,39	V	30251	V
2025/10/16 02	SR	100,54	V	0,20	V	109,39	V	0,00	V	0,33	V	107,64	V	30191	V
2025/10/16 03	SR	120,45	V	1,01	V	105,65	V	0,07	V	0,31	V	107,64	V	30281	V
2025/10/16 04	SR	32,64	V	0,06	V	180,05	V	0,00	V	0,33	V	107,34	V	30162	V
2025/10/16 05	SR	119,73	V	2,13	V	168,83	V	0,22	V	0,33	V	106,90	V	30347	V
2025/10/16 06	SR	110,84	V	1,40	V	130,65	V	0,14	V	0,32	V	107,65	V	30353	V
2025/10/16 07	SR	91,36	V	1,43	V	158,05	V	0,15	V	0,77	V	111,89	V	31106	V
2025/10/16 08	SR	294,45	V	18,05	V	145,54	V	13,72	V	0,50	V	107,66	V	29350	V
2025/10/16 09	SR	175,56	V	4,79	V	128,01	V	2,18	V	0,40	V	106,84	V	30447	V
2025/10/16 10	SR	129,91	V	0,73	V	124,23	V	0,15	V	0,34	V	107,07	V	30462	V
2025/10/16 11	SR	187,44	V	2,66	V	115,08	V	0,45	V	0,31	V	107,19	V	30377	V
2025/10/16 12	SR	122,46	V	0,37	V	125,59	V	0,32	V	0,29	V	107,19	V	31469	V
2025/10/16 13	SR	139,08	V	2,72	V	129,75	V	1,41	V	0,30	V	107,31	V	30867	V
2025/10/16 14	SR	84,59	V	1,07	V	149,77	V	0,43	V	0,30	V	107,51	V	30551	V
2025/10/16 15	SR	173,13	V	3,78	V	146,26	V	2,72	V	0,31	V	107,48	V	30338	V
2025/10/16 16	SR	126,65	V	0,73	V	148,93	V	3,69	V	0,30	V	106,79	V	30083	V
2025/10/16 17	SR	67,47	V	0,21	V	144,72	V	2,22	V	0,28	V	105,58	V	29821	V
2025/10/16 18	SR	148,41	V	0,90	V	123,65	V	2,04	V	0,27	V	105,23	V	29808	V
2025/10/16 19	SR	169,89	V	2,30	V	113,73	V	3,15	V	0,21	V	104,31	V	29412	V
2025/10/16 20	SR	207,27	V	3,52	V	114,17	V	2,69	V	0,25	V	104,54	V	29754	V
2025/10/16 21	SR	242,20	V	5,41	V	116,38	V	2,11	V	0,28	V	105,15	V	29548	V
2025/10/16 22	SR	93,22	V	1,07	V	136,67	V	1,42	V	0,28	V	106,01	V	30109	V
2025/10/16 23	SR	120,73	V	1,42	V	126,50	V	0,32	V	0,31	V	106,53	V	29935	V
2025/10/16 24	SR	29,78	V	0,01	V	164,29	V	0,00	V	0,32	V	106,90	V	30263	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.8-294.5	0.0-18.1	105.7-180.0	0.0-13.7	0.2-0.8	104.3-111.9	29350.0-31469.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.6	2.3	135.7	1.7	0.3	106.9	30220.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/17 01	SR	190,81	V	2,11	V	117,53	V	0,53	V	0,30	V	107,41	V	30147	V
2025/10/17 02	SR	93,34	V	1,06	V	128,23	V	1,79	V	0,25	V	106,12	V	29699	V
2025/10/17 03	SR	90,25	V	0,59	V	125,44	V	2,35	V	0,22	V	105,76	V	29616	V
2025/10/17 04	SR	119,99	V	1,84	V	127,56	V	2,80	V	0,18	V	105,54	V	29426	V
2025/10/17 05	SR	73,85	V	0,18	V	139,38	V	2,94	V	0,23	V	105,56	V	29687	V
2025/10/17 06	SR	115,28	V	0,63	V	127,70	V	3,08	V	0,20	V	105,23	V	29366	V
2025/10/17 07	SR	108,72	V	1,29	V	136,49	V	3,08	V	0,27	V	106,03	V	29896	V
2025/10/17 08	SR	78,20	V	0,59	V	136,82	V	2,83	V	0,32	V	134,38	V	30440	V
2025/10/17 09	SR	148,23	V	2,49	V	121,06	V	5,33	V	1,05	V	136,13	V	31016	V
2025/10/17 10	SR	66,95	V	0,12	V	130,47	V	5,07	V	0,31	V	134,21	V	31540	V
2025/10/17 11	SR	71,07	V	0,68	V	137,20	V	8,80	V	0,34	V	134,55	V	31684	V
2025/10/17 12	SR	57,81	V	0,03	V	142,13	V	7,97	V	0,33	V	134,99	V	32867	V
2025/10/17 13	SR	61,06	V	0,17	V	150,40	V	7,40	V	0,41	V	135,80	V	32402	V
2025/10/17 14	SR	115,37	V	2,44	V	142,49	V	8,65	V	0,37	V	136,61	V	31934	V
2025/10/17 15	SR	66,97	V	0,72	V	145,77	V	7,76	V	0,36	V	136,43	V	31816	V
2025/10/17 16	SR	67,99	V	0,27	V	141,38	V	6,90	V	0,38	V	136,76	V	31971	V
2025/10/17 17	SR	103,00	V	0,77	V	113,74	V	4,15	V	0,40	V	137,61	V	32365	V
2025/10/17 18	SR	153,49	V	1,59	V	99,91	V	1,27	V	0,44	V	139,00	V	32591	V
2025/10/17 19	SR	161,60	V	1,79	V	89,97	V	0,46	V	0,41	V	139,90	V	32432	V
2025/10/17 20	SR	155,94	V	2,07	V	89,69	V	0,76	V	0,38	V	139,61	V	32150	V
2025/10/17 21	SR	119,55	V	1,48	V	102,28	V	0,44	V	0,40	V	140,16	V	32458	V
2025/10/17 22	SR	70,90	V	0,11	V	114,33	V	1,00	V	0,42	V	141,18	V	33062	V
2025/10/17 23	SR	97,74	V	0,60	V	112,51	V	1,55	V	0,40	V	141,21	V	32716	V
2025/10/17 24	SR	173,15	V	1,11	V	80,62	V	0,80	V	0,93	V	124,04	V	30928	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	57.8-190.8	0.0-2.5	80.6-150.4	0.4-8.8	0.2-1.1	105.2-141.2	29366.4-33061.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.7	1	123	3.7	0.4	127.7	31342
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/18 01	SR	137,52	V	0,57	V	83,87	V	0,12	V	0,53	V	108,86	V	30314	V
2025/10/18 02	SR	207,24	V	1,19	V	72,17	V	0,04	V	0,40	V	108,18	V	30281	V
2025/10/18 03	SR	163,74	V	1,92	V	87,67	V	0,21	V	0,41	V	108,23	V	30273	V
2025/10/18 04	SR	84,49	V	0,23	V	101,49	V	0,00	V	0,39	V	108,00	V	30594	V
2025/10/18 05	SR	43,45	V	0,01	V	110,18	V	0,00	V	0,37	V	108,00	V	30442	V
2025/10/18 06	SR	35,33	V	0,01	V	117,70	V	0,00	V	0,36	V	107,72	V	30445	V
2025/10/18 07	SR	112,11	V	0,86	V	99,32	V	0,04	V	0,50	V	129,32	V	32448	V
2025/10/18 08	SR	34,20	V	0,01	V	116,14	V	0,00	V	0,70	V	115,48	V	30796	V
2025/10/18 09	SR	13,55	V	0,01	V	149,04	V	0,00	V	0,40	V	107,03	V	30234	V
2025/10/18 10	SR	91,51	V	1,20	V	102,78	V	0,23	V	0,37	V	106,65	V	30479	V
2025/10/18 11	SR	60,87	V	0,01	V	99,48	V	0,00	V	0,32	V	107,26	V	30264	V
2025/10/18 12	SR	55,72	V	0,28	V	107,39	V	0,03	V	0,34	V	107,50	V	31436	V
2025/10/18 13	SR	58,91	V	0,19	V	116,96	V	0,20	V	0,32	V	107,63	V	31025	V
2025/10/18 14	SR	96,34	V	0,62	V	108,57	V	1,20	V	0,31	V	108,06	V	30496	V
2025/10/18 15	SR	65,04	V	0,09	V	112,63	V	0,98	V	0,33	V	108,35	V	30491	V
2025/10/18 16	SR	166,41	V	2,81	V	109,23	V	2,75	V	0,33	V	108,32	V	30318	V
2025/10/18 17	SR	78,52	V	0,15	V	124,68	V	2,76	V	0,33	V	108,46	V	30529	V
2025/10/18 18	SR	206,99	V	3,30	V	112,74	V	5,10	V	0,32	V	108,54	V	30477	V
2025/10/18 19	SR	155,75	V	2,52	V	120,87	V	5,25	V	0,33	V	108,32	V	30557	V
2025/10/18 20	SR	28,14	V	0,01	V	153,66	V	3,22	V	0,35	V	108,08	V	30756	V
2025/10/18 21	SR	13,74	V	0,01	V	160,00	V	2,16	V	0,36	V	108,23	V	30683	V
2025/10/18 22	SR	8,56	V	0,01	V	166,84	V	0,90	V	0,36	V	108,20	V	30709	V
2025/10/18 23	SR	28,70	V	0,07	V	144,33	V	1,02	V	0,33	V	108,60	V	30790	V
2025/10/18 24	SR	55,99	V	0,10	V	122,78	V	1,01	V	0,31	V	108,89	V	30895	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-207.2	0.0-3.3	72.2-166.8	0.0-5.3	0.3-0.7	106.6-129.3	30233.5-32447.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.5	0.7	116.7	1.1	0.4	109.2	30655.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

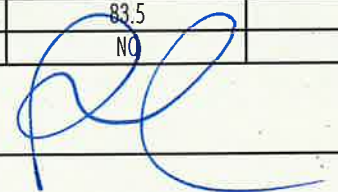DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/19 01	SR	74,95	V	0,17	V	108,83	V	1,38	V	0,30	V	109,00	V	30919	V
2025/10/19 02	SR	83,31	V	1,28	V	120,37	V	1,70	V	0,30	V	109,10	V	30931	V
2025/10/19 03	SR	131,94	V	1,44	V	99,70	V	1,63	V	0,29	V	109,13	V	31009	V
2025/10/19 04	SR	41,07	V	0,10	V	126,99	V	0,91	V	0,32	V	109,06	V	30915	V
2025/10/19 05	SR	23,86	V	0,07	V	141,23	V	1,08	V	0,32	V	108,74	V	30760	V
2025/10/19 06	SR	30,65	V	0,02	V	132,07	V	1,24	V	0,33	V	108,71	V	30842	V
2025/10/19 07	SR	62,75	V	0,20	V	115,34	V	0,81	V	0,62	V	108,20	V	30041	V
2025/10/19 08	SR	87,77	V	0,33	V	104,58	V	2,91	V	0,32	V	106,49	V	30243	V
2025/10/19 09	SR	75,33	V	0,30	V	112,41	V	2,63	V	0,31	V	105,94	V	30540	V
2025/10/19 10	SR	94,25	V	0,32	V	103,72	V	2,40	V	0,30	V	105,92	V	30573	V
2025/10/19 11	SR	69,62	V	0,38	V	117,47	V	1,70	V	0,30	V	106,02	V	30597	V
2025/10/19 12	SR	85,97	V	0,28	V	101,73	V	0,43	V	0,29	V	106,41	V	31805	V
2025/10/19 13	SR	57,56	V	0,12	V	115,72	V	1,59	V	0,30	V	106,77	V	31249	V
2025/10/19 14	SR	94,89	V	0,64	V	113,60	V	3,83	V	0,46	V	106,44	V	30665	V
2025/10/19 15	SR	25,71	V	0,01	V	138,13	V	3,23	V	0,33	V	106,62	V	30725	V
2025/10/19 16	SR	128,55	V	2,17	V	106,46	V	3,84	V	0,31	V	106,61	V	30599	V
2025/10/19 17	SR	130,86	V	1,55	V	104,71	V	1,37	V	0,30	V	106,57	V	30625	V
2025/10/19 18	SR	85,02	V	0,15	V	105,26	V	0,18	V	0,31	V	106,82	V	30765	V
2025/10/19 19	SR	30,24	V	0,01	V	123,43	V	0,72	V	0,32	V	106,92	V	30736	V
2025/10/19 20	SR	53,86	V	0,19	V	118,50	V	1,44	V	0,32	V	106,95	V	30675	V
2025/10/19 21	SR	66,76	V	0,60	V	120,34	V	3,01	V	0,31	V	106,87	V	30704	V
2025/10/19 22	SR	55,60	V	0,06	V	118,89	V	3,46	V	0,31	V	107,01	V	30783	V
2025/10/19 23	SR	70,79	V	0,27	V	120,75	V	4,14	V	0,32	V	107,18	V	30664	V
2025/10/19 24	SR	119,09	V	2,34	V	117,45	V	5,25	V	0,30	V	107,21	V	30762	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-131.9	0.0-2.3	99.7-141.2	0.2-5.3	0.3-0.6	105.9-109.1	30040.6-31805.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.2	0.5	116.2	2.1	0.3	107.3	30755.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____