

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/07 01	SR	141,20	V	0,57	V	96,08	V	0,00	V	0,45	V	145,02	V	33354	V
2025/10/07 02	SR	131,25	V	0,50	V	100,77	V	0,00	V	0,59	V	143,87	V	33344	V
2025/10/07 03	SR	121,68	V	1,11	V	112,79	V	0,00	V	0,47	V	142,09	V	33113	V
2025/10/07 04	SR	45,76	V	0,01	V	134,79	V	0,00	V	0,46	V	141,68	V	33467	V
2025/10/07 05	SR	66,19	V	0,04	V	126,01	V	0,00	V	0,43	V	141,81	V	33696	V
2025/10/07 06	SR	39,44	V	0,01	V	140,25	V	0,00	V	0,43	V	141,72	V	33768	V
2025/10/07 07	SR	59,20	V	0,06	V	125,90	V	0,00	V	0,42	V	141,69	V	33893	V
2025/10/07 08	SR	96,01	V	0,14	V	115,88	V	0,00	V	0,42	V	141,87	V	33661	V
2025/10/07 09	SR	72,45	V	0,29	V	132,18	V	0,00	V	0,42	V	142,02	V	33333	V
2025/10/07 10	SR	97,16	V	0,41	V	125,05	V	0,01	V	0,39	V	142,05	V	32992	V
2025/10/07 11	SR	49,36	V	0,10	V	143,72	V	0,00	V	0,41	V	141,93	V	32980	V
2025/10/07 12	SR	49,52	NV	0,05	NV	145,25	NV	0,00	NV	0,41	NV	142,15	V	33329	NV
2025/10/07 13	SR	37,93	V	0,02	V	150,10	V	0,00	V	0,43	V	142,32	V	33704	V
2025/10/07 14	SR	37,13	V	0,04	V	151,43	V	0,00	V	0,45	V	142,75	V	33655	V
2025/10/07 15	SR	49,03	V	0,08	V	145,16	V	0,00	V	0,46	V	143,45	V	33551	V
2025/10/07 16	SR	82,01	V	0,09	V	118,18	V	0,00	V	0,45	V	143,92	V	33344	V
2025/10/07 17	SR	42,86	V	0,01	V	145,52	V	0,00	V	0,48	V	143,92	V	33155	V
2025/10/07 18	SR	158,54	V	0,96	V	104,26	V	0,06	V	0,45	V	144,18	V	33289	V
2025/10/07 19	SR	139,48	V	0,55	V	116,67	V	0,02	V	0,53	V	144,06	V	33247	V
2025/10/07 20	SR	29,30	V	0,01	V	159,21	V	0,00	V	0,46	V	144,12	V	33703	V
2025/10/07 21	SR	128,76	V	0,84	V	146,98	V	0,04	V	0,42	V	143,12	V	32991	V
2025/10/07 22	SR	103,89	V	0,75	V	145,48	V	0,04	V	0,39	V	141,58	V	32680	V
2025/10/07 23	SR	208,02	V	3,73	V	141,22	V	0,66	V	0,43	V	141,49	V	32520	V
2025/10/07 24	SR	177,06	V	4,50	V	131,38	V	1,39	V	0,44	V	141,47	V	32453	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-208.0	0.0-4.5	96.1-159.2	0.0-1.4	0.4-0.6	141.5-145.0	32452.8-33892.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	91.9	0.6	130.8	0.1	0.4	142.7	33299.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/08 01	SR	246,54	V	10,90	V	141,76	V	6,87	V	0,48	V	142,38	V	32722	V
2025/10/08 02	SR	149,08	V	1,26	V	141,27	V	0,94	V	0,44	V	142,45	V	32749	V
2025/10/08 03	SR	51,42	V	0,09	V	148,77	V	0,00	V	0,49	V	142,93	V	33107	V
2025/10/08 04	SR	81,78	V	0,59	V	165,09	V	0,04	V	0,51	V	144,10	V	33421	V
2025/10/08 05	SR	109,71	V	0,29	V	143,57	V	0,00	V	0,48	V	144,09	V	33108	V
2025/10/08 06	SR	193,37	V	2,88	V	141,39	V	0,61	V	0,45	V	143,11	V	32679	V
2025/10/08 07	SR	203,35	V	3,42	V	134,96	V	2,20	V	0,52	V	142,91	V	33147	V
2025/10/08 08	SR	135,11	V	1,04	V	146,38	V	1,81	V	0,56	V	143,58	V	33341	V
2025/10/08 09	SR	185,73	V	3,24	V	140,87	V	2,23	V	0,51	V	144,09	V	33123	V
2025/10/08 10	SR	108,72	V	0,65	V	151,85	V	1,10	V	0,49	V	144,07	V	32927	V
2025/10/08 11	SR	18,31	V	0,01	V	167,36	V	0,10	V	6,29	V	115,87	V	30378	V
2025/10/08 12	SR	158,92	V	1,61	V	113,58	V	0,30	V	1,47	V	109,32	V	30183	V
2025/10/08 13	SR	186,56	V	3,56	V	119,38	V	0,94	V	0,86	V	108,82	V	30160	V
2025/10/08 14	SR	21,66	V	0,01	V	158,75	V	0,00	V	0,79	V	108,11	V	30320	V
2025/10/08 15	SR	81,97	V	0,25	V	117,77	V	0,01	V	0,57	V	108,23	V	30298	V
2025/10/08 16	SR	83,51	V	0,26	V	119,72	V	0,01	V	0,58	V	108,00	V	30225	V
2025/10/08 17	SR	123,92	V	0,49	V	101,43	V	0,03	V	0,56	V	107,87	V	30475	V
2025/10/08 18	SR	174,24	V	1,31	V	88,55	V	0,08	V	0,55	V	108,10	V	30414	V
2025/10/08 19	SR	155,98	V	1,41	V	93,79	V	0,26	V	0,49	V	108,03	V	30321	V
2025/10/08 20	SR	211,76	V	1,80	V	99,35	V	0,12	V	0,48	V	107,74	V	30435	V
2025/10/08 21	SR	56,04	V	0,01	V	123,10	V	0,00	V	0,45	V	107,53	V	30619	V
2025/10/08 22	SR	67,48	V	0,02	V	114,51	V	0,00	V	0,43	V	108,04	V	30569	V
2025/10/08 23	SR	72,93	V	0,06	V	113,71	V	0,00	V	0,49	V	108,25	V	30479	V
2025/10/08 24	SR	112,64	V	0,90	V	101,97	V	0,10	V	0,42	V	108,28	V	30443	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-246.5	0.0-10.9	88.6-167.4	0.0-6.9	0.4-6.3	107.5-144.1	30160.0-33421.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	124.6	1.5	128.7	0.7	0.8	123.2	31485.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

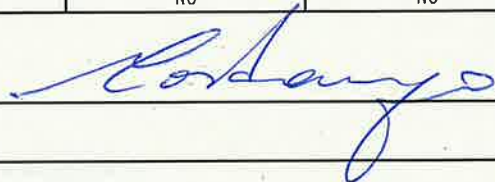

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/09 01	SR	138,45	V	1,06	V	96,43	V	0,08	V	0,40	V	108,79	V	30617	V
2025/10/09 02	SR	113,89	V	0,26	V	102,02	V	0,01	V	0,41	V	108,80	V	30413	V
2025/10/09 03	SR	106,30	V	1,07	V	121,94	V	0,07	V	0,40	V	108,86	V	30472	V
2025/10/09 04	SR	108,90	V	0,65	V	115,94	V	0,04	V	0,41	V	108,72	V	30703	V
2025/10/09 05	SR	160,89	V	4,26	V	113,52	V	0,70	V	0,37	V	109,19	V	30475	V
2025/10/09 06	SR	73,75	V	0,30	V	128,32	V	0,00	V	0,39	V	108,75	V	30613	V
2025/10/09 07	SR	36,78	V	0,05	V	146,75	V	0,00	V	0,40	V	108,06	V	30619	V
2025/10/09 08	SR	16,03	V	0,01	V	160,32	V	0,00	V	1,30	V	107,09	V	29816	V
2025/10/09 09	SR	5,03	V	0,01	V	233,79	V	0,00	V	0,57	V	104,32	V	29437	V
2025/10/09 10	SR	41,44	V	0,02	V	160,23	V	0,00	V	0,83	V	113,05	V	32390	V
2025/10/09 11	SR	47,45	V	0,01	V	140,07	V	0,00	V	0,45	V	117,40	V	32601	V
2025/10/09 12	SR	42,07	V	0,01	V	140,12	V	0,00	V	0,43	V	115,65	V	32605	V
2025/10/09 13	SR	17,89	V	0,01	V	160,21	V	0,00	V	0,47	V	110,10	V	31771	V
2025/10/09 14	SR	149,39	V	3,27	V	123,61	V	0,40	V	0,67	V	105,96	V	30854	V
2025/10/09 15	SR	177,97	V	2,14	V	92,56	V	0,25	V	0,45	V	106,73	V	30336	V
2025/10/09 16	SR	199,74	V	1,21	V	88,20	V	0,03	V	0,44	V	106,71	V	30151	V
2025/10/09 17	SR	220,25	V	3,25	V	92,29	V	0,33	V	0,38	V	106,50	V	30098	V
2025/10/09 18	SR	131,14	V	0,47	V	103,58	V	0,02	V	0,40	V	106,50	V	30372	V
2025/10/09 19	SR	188,88	V	1,65	V	94,89	V	0,11	V	0,37	V	106,66	V	30476	V
2025/10/09 20	SR	181,78	V	1,90	V	107,53	V	0,09	V	0,38	V	106,41	V	30699	V
2025/10/09 21	SR	84,68	V	0,81	V	142,87	V	0,03	V	0,39	V	105,90	V	30518	V
2025/10/09 22	SR	34,62	V	0,02	V	160,05	V	0,00	V	0,38	V	106,05	V	30700	V
2025/10/09 23	SR	100,97	V	0,96	V	146,24	V	0,31	V	0,38	V	106,38	V	30647	V
2025/10/09 24	SR	184,18	V	5,17	V	144,86	V	3,92	V	0,41	V	106,26	V	30510	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-220.2	0.0-5.2	88.2-233.8	0.0-3.9	0.4-1.3	104.3-117.4	29437.4-32604.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.8	1.2	129.8	0.3	0.5	108.3	30745.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

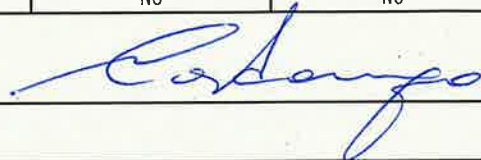

RESPONSABILE IMPIANTO: